





OPOZORILO

- Ne uporabljajte sredstev za pospeševanje odmrzovanja ali čiščenje opreme, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Napravo hranite tako, da so preprečene mehanske poškodbe in v dobro prezračenenem prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vžiga (kot so odprti plameni, delujoča plinska naprava ali delujoči električni grelnik) in ki je najmanj tolikšne velikosti, kot je navedeno v tem priročniku za vgradnjo.
- Med vgradnjo izvedeni spoji med deli sistema s hladilom morajo biti dostopni za vzdrževanje.
- Že uporabljenih spojev ne smete ponovno uporabiti.
- Poskrbite, da so vgradnja, servisiranje, vzdrževanje in popravila izvedeni skladno z navodili podjetja Daikin, da so skladni z zadevno zakonodajo (na primer nacionalni predpisi za plin) in da jih izvajajo samo usposobljene osebe.
- Ne luknjajte in ne zažigajte opreme.
- Hladivo R32 nima nikakršnega vonja.

ZAHTEVANI PROSTOR ZA MONTAŽO

- Napeljava cevi naj bo minimalna.
- Cevi morajo biti zaščitene pred fizičnimi poškodbami in ne smejo biti montirane v neprezračevanem prostoru, če je prostor manjši od minimalne velikosti, navedene v spodnji tabeli.
- Za montažo v objektu (to velja za notranje enote in za zunanje enote, montirane v prostoru) je morda zahtevana minimalna talna površina. To je opredeljeno v grafu na desni in v spodnji tabeli. Številke v tabeli so zaokrožene. Za natančnejšo določitev je vrednosti mogoče ugotoviti iz grafa na desni.
- Za zunanje enote, montirane v prostoru (zimski vrt, garaža, strojnica itd.) glejte podatke za talne enote. Če je zunanja enota montirana na višini 1,8 metra ali več nad tlemi, lahko uporabite podatke za stenske enote.
- Pri določitvi minimalne površine prostora je treba upoštevati skupno količino hladiva (skupna vrednost, ki je seštevek predhodne polnitve ① in dodatne polnitve med vgradnjo ②).
- Minimalna talna površina [m²] je opredeljena na podlagi montažne višine 1,8 m pri stenskih enotah in 2,2 m pri stropnih enotah.

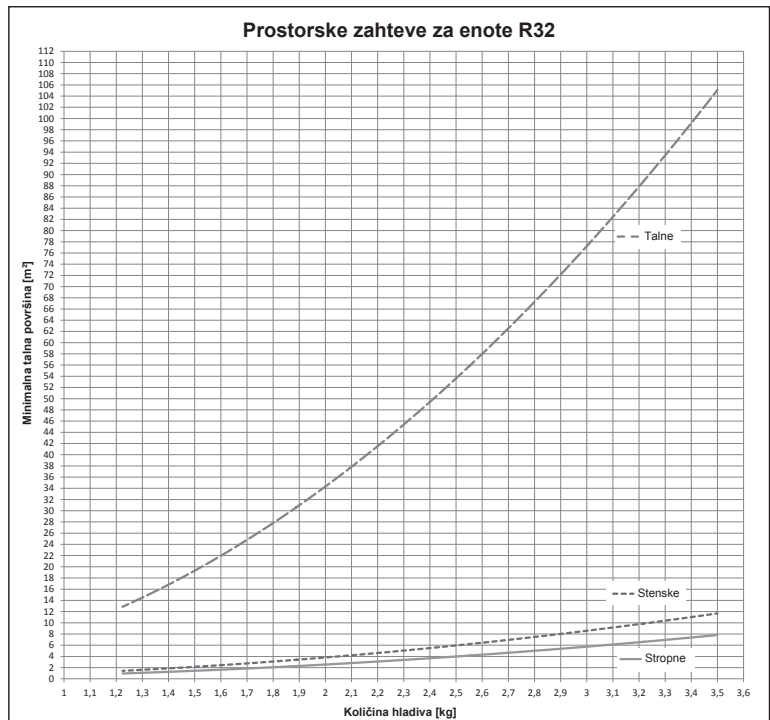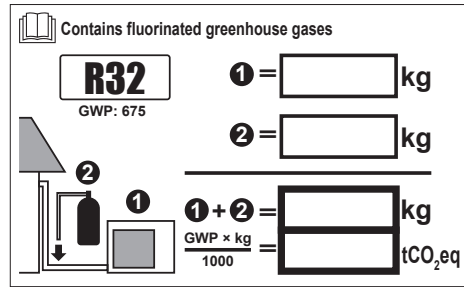

Minimalna talna površina za opremo, montirano v prostoru (velja za notranje enote in za zunanje enote, montirane v prostoru)					
Stropne enote		Stenske enote		Talne enote	
m (kg)	A _{min} (m ²)	m (kg)	A _{min} (m ²)	m (kg)	A _{min} (m ²)
1,224	Ni omejitvev	1,224	Ni omejitvev	1,224	Ni omejitvev
1,225	0,96	1,225	1,43	1,225	12,88
1,3	1,08	1,3	1,61	1,3	14,50
1,4	1,25	1,4	1,87	1,4	16,82
1,5	1,44	1,5	2,15	1,5	19,31
1,6	1,63	1,6	2,44	1,6	21,97
1,7	1,84	1,7	2,76	1,7	24,80
1,8	2,07	1,8	3,09	1,8	27,80
1,9	2,30	1,9	3,44	1,9	30,98
2,0	2,55	2,0	3,81	2,0	34,32
2,1	2,81	2,1	4,20	2,1	37,84
2,2	3,09	2,2	4,61	2,2	41,53
2,3	3,38	2,3	5,04	2,3	45,39
2,4	3,68	2,4	5,49	2,4	49,42
2,5	3,99	2,5	5,96	2,5	53,63
2,6	4,31	2,6	6,44	2,6	58,00
2,7	4,65	2,7	6,95	2,7	62,55
2,8	5,00	2,8	7,47	2,8	67,27
2,9	5,37	2,9	8,02	2,9	72,16
3,0	5,74	3,0	8,58	3,0	77,22
3,1	6,13	3,1	9,16	3,1	82,46
3,2	6,54	3,2	9,76	3,2	87,86
3,3	6,95	3,3	10,38	3,3	93,44
3,4	7,38	3,4	11,02	3,4	99,19
3,5	7,82	3,5	11,68	3,5	105,11