




Priročnik za montažo in uporabo


Klimatska naprava s sistemom VRV

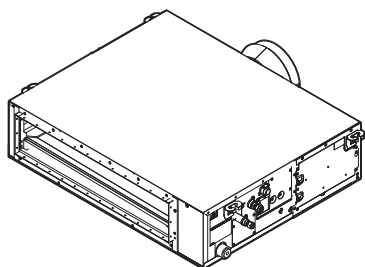

EKVDX32A2VEB
EKVDX50A2VEB
EKVDX80A2VEB
EKVDX100A2VEB

Priročnik za montažo in uporabo
Klimatska naprava s sistemom VRV

Slovenščina

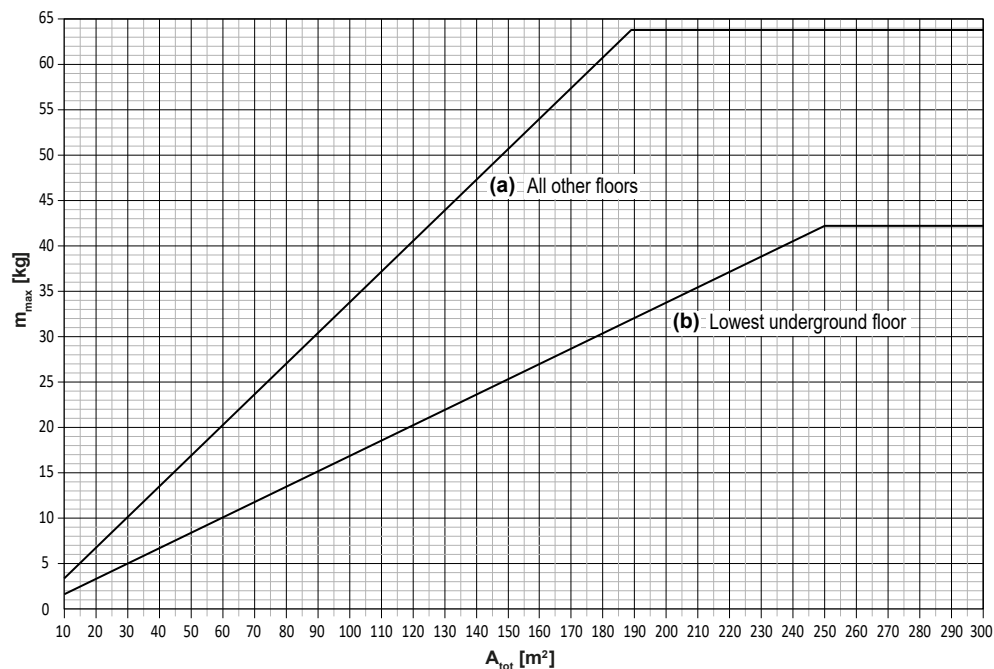

A_{tot} [m²]	m [kg]	A_{tot} [m²]	m [kg]	A_{tot} [m²]	m [kg]
5	—	105	35.4 ^(a) / 17.7 ^(b)	205	63.8 ^(a) / 34.6 ^(b)
10	3.3 ^(a) / 1.6 ^(b)	110	37.1 ^(a) / 18.5 ^(b)	210	63.8 ^(a) / 35.4 ^(b)
15	5.0 ^(a) / 2.5 ^(b)	115	38.8 ^(a) / 19.4 ^(b)	215	63.8 ^(a) / 36.3 ^(b)
20	6.7 ^(a) / 3.3 ^(b)	120	40.5 ^(a) / 20.2 ^(b)	220	63.8 ^(a) / 37.1 ^(b)
25	8.4 ^(a) / 4.2 ^(b)	125	42.2 ^(a) / 21.1 ^(b)	225	63.8 ^(a) / 37.9 ^(b)
30	10.1 ^(a) / 5.0 ^(b)	130	43.9 ^(a) / 21.9 ^(b)	230	63.8 ^(a) / 38.8 ^(b)
35	11.8 ^(a) / 5.9 ^(b)	135	45.5 ^(a) / 22.7 ^(b)	235	63.8 ^(a) / 39.6 ^(b)
40	13.5 ^(a) / 6.7 ^(b)	140	47.2 ^(a) / 23.6 ^(b)	240	63.8 ^(a) / 40.5 ^(b)
45	15.1 ^(a) / 7.5 ^(b)	145	48.9 ^(a) / 24.4 ^(b)	245	63.8 ^(a) / 41.3 ^(b)
50	16.8 ^(a) / 8.4 ^(b)	150	50.6 ^(a) / 25.3 ^(b)	250	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
55	18.5 ^(a) / 9.2 ^(b)	155	52.3 ^(a) / 26.1 ^(b)	255	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
60	20.2 ^(a) / 10.1 ^(b)	160	54.0 ^(a) / 27.0 ^(b)	260	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
65	21.9 ^(a) / 10.9 ^(b)	165	55.7 ^(a) / 27.8 ^(b)	265	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
70	23.6 ^(a) / 11.8 ^(b)	170	57.4 ^(a) / 28.7 ^(b)	270	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
75	25.3 ^(a) / 12.6 ^(b)	175	59.0 ^(a) / 29.5 ^(b)	275	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
80	27.0 ^(a) / 13.5 ^(b)	180	60.7 ^(a) / 30.3 ^(b)	280	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
85	28.7 ^(a) / 14.3 ^(b)	185	62.4 ^(a) / 31.2 ^(b)	285	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
90	30.3 ^(a) / 15.1 ^(b)	190	63.8 ^(a) / 32.0 ^(b)	290	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
95	32.0 ^(a) / 16.0 ^(b)	195	63.8 ^(a) / 32.9 ^(b)	295	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)
100	33.7 ^(a) / 16.8 ^(b)	200	63.8 ^(a) / 33.7 ^(b)	300	63.8 ^(a) / 42.2 ^(b)

^(a) All other floors
^(b) Lowest underground floor

Vsebinsko kazalo

1 O dokumentaciji	3
1.1 O tem dokumentu	3
2 Specifična varnostna navodila za monterja	4
2.1 Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32	5
Za uporabnika	6
3 Varnostna navodila za uporabnika	6
3.1 Splošno	6
3.2 Navodila za varno delovanje	6
4 O sistemu	7
4.1 Prikaz sistema	7
4.2 Združljivost z VAM modeli	8
5 Uporabniški vmesnik	8
6 Delovanje	8
6.1 Območje delovanja	8
6.2 O načinih delovanja	9
6.2.1 Osnovni načini delovanja	9
6.2.2 Posebni načini ogrevanja	9
6.3 Da bi krmilili sistem	9
7 Vzdrževanje in servisiranje	9
7.1 O hladivu	9
7.1.1 O zaščiti pred puščanjem hladiva R32	9
7.2 Da bi očistili izstopno zračno odprtino	10
8 Odpravljanje težav	10
9 Premeščanje	10
10 Odlaganje	10
Za monterja	11
11 O škatli	11
11.1 Notranja enota	11
11.1.1 Odstranjevanje dodatne opreme z notranje enote	11
11.1.2 Da bi z notranje enote odstranili prirobnice z voda	11
12 Posebne zahteve za enote R32	12
12.1 Zahteve namestitve po prostoru	12
12.2 Da bi določili omejitev polnitve	12
12.3 Da bi določili kvadrato prostora	13
13 Nameščanje enote	14
13.1 Priprava mesta namestitve	14
13.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za notranje enoto	14
13.2 Nameščanje notranje enote	14
13.2.1 Navodila pri nameščanju notranje enote	14
13.2.2 Navodila za nameščanje cevovodov	15
13.2.3 Navodila za nameščanje cevi za odvajanje kondenzata	15
13.2.4 Priključevanje cevi za izpust na notranjo enoto	16
14 Nameščanje cevi	16
14.1 Priprava cevi za hladivo	16
14.1.1 Zahteve za cevi za hladivo	16
14.1.2 Izolacija cevi za hladivo	17
14.2 Povezovanje cevi za hladivo	17
14.2.1 Da bi priključili cevi za hladivo na notranjo enoto	17
15 Nameščanje električnih sestavnih delov	17
15.1 Specifikacije za standardne komponente ožičenja	17

15.2 Priklop električnega ožičenja na notranjo enoto	18
15.3 Da bi povezali zunanje izhode	19
15.4 Da bi povezali zunanji vhod	19
16 Konfiguracija	19
16.1 Za izvedbo pravih nastavitev sistema pri hlajenju/ogrevanju	20
16.2 Da bi nastavili korekcijski faktor izpustne temperature	21
16.3 Da bi deaktivirali varnostni sistem R32	21
16.4 Nastavitve sistema	22
17 Zagon	24
17.1 Seznam preverjanj pred zagonom	24
17.2 Izvedite preizkus delovanja	24
18 Odpravljanje težav	24
18.1 Reševanje težav na podlagi simptomov	24
18.1.1 Simptom: Enota NE ogreva oziroma ne hladi po pričakovanjih	24
18.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake	25
18.2.1 Kode napake: Pregled	25
19 Odlaganje	25
20 Tehnični podatki	25
20.1 Shema povezav	25

1 O dokumentaciji

1.1 O tem dokumentu



OPOZORILO

Prepričajte se, da namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo in uporabljeni materiali upoštevajo navodila Daikin (vključno z vsemi dokumenti, navedenimi v razdelku "Dokumentacija"), pa tudi, da so v skladu z veljavno zakonodajo in jih izvajajo samo usposobljene osebe. V Evropi in na območjih, kjer so v uporabi standardi IEC, je ustrezen standard EN/IEC 60335-2-40.



INFORMACIJA

Prepričajte se, da ima uporabnik natisnjeno dokumentacijo in ga prosite, naj jo shrani.

Ciljno občinstvo

Pooblaščenim monterjem + končni uporabniki



INFORMACIJA

Naprava je izdelana za strokovnjake ali izkušene uporabnike v trgovinah, v lahki industriji in na kmetijah ali za komercialno uporabo za običajne uporabnike.

Dokumentacija

Ta dokument je del kompleta dokumentacije. V kompletu so:

- **Splošni varnostni ukrepi:**
 - Varnostna navodila, ki jih morate prebrati pred montažo
 - Format: Papirni izvod (v škatli zunanje enote)
- **Priročnik za montažo in uporabo:**
 - Navodila za montažo in uporabo
 - Format: Papirni izvod (v škatli notranje enote)
- **Vodnik za monterja in uporabnika:**
 - Priprava za namestitev, referenčni podatki ...
 - Podrobna navodila po korakih in dopolnilne informacije za osnovno in napredno uporabo
 - Format: Digitalne datoteke so na voljo na naslovu <https://www.daikin.eu>. S funkcijo iskanja 🔍 poiščite svoj model.

Najnovejša revizija priložene dokumentacije je objavljena na regionalni spletni strani Daikin in je na voljo pri vašem prodajalcu.

2 Specifična varnostna navodila za monterja

Izvorna navodila so napisana v angleščini. Navodila v vseh drugih jezikih so prevodi navodil v izvornem jeziku.

Tehnični inženirski podatki

- **Podsklop** najnovjših tehničnih podatkov je na voljo na regionalni Daikin spletni strani (javno dostopna).
- **Popolni** tehnični podatki so na voljo na Daikin Business Portal (zahtevana avtentikacija).

2 Specifična varnostna navodila za monterja

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

Splošno



OPOZORILO

Prepričajte se, da namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo in uporabljeni materiali upoštevajo navodila Daikin (vključno z vsemi dokumenti, navedenimi v razdelku "Dokumentacija"), pa tudi, da so v skladu z veljavno zakonodajo in jih izvajajo samo usposobljene osebe. V Evropi in na območjih, kjer so v uporabi standardi IEC, je ustrezen standard EN/IEC 60335-2-40.

Nameščanje enote (glejte "13 Nameščanje enote" [p 14])



OPOZORILO

Način pritrditve notranje enote MORA biti skladen z navodili v tem priročniku. Glejte "13.2 Nameščanje notranje enote" [p 14].



OPOZORILO

Naprava naj bo shranjevana v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, delujočega plinskega grelnika ali delujočega električnega grelnika).



OPOZORILO

NE nameščajte delujočih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče plinske naprave ali delujočega električnega grelnika) v cevovod.



OPOMIN

- Prepričajte se, da namestitev voda NE presega namestitvenega območja zunanega statičnega tlaka za enoto. Glejte tehnično dokumentacijo vašega modela za območje nastavitve.
- Zagotovo namestite platnen vod, da se vibracije NE bodo prenašale na vod ali na strop. Uporabite zvočno-vpojni material (izolacijski material) za oblaganje voda in nanesite izolacijsko gumo proti vibracijam na obesne svornike.
- Pri varjenju pazite, da NE boste pršili po zbirni posodi.
- Če kovinski vod prehaja skozi kovinske letve, žične mreže ali kovinske plošče znotraj lesene konstrukcije (npr. slepi stropovi, montažne stene), ločite električno povezavo voda od zidnih napeljav).
- Namestite izhodno rešetko na tako mesto, da zračni pretok ne bo v neposrednem stiku z ljudmi.
- NE uporabljajte pospeševalnih ventilatorjev v vodu.



OPOMIN

Naprava ne sme biti splošno dostopna javnosti. Namestite jo na zavarovano mesto, ki omogoča varen dostop.

Ta enota, tako notranja kot zunanja, je primerna za namestitev v poslovnih in manj zahtevnih industrijskih objektih.

Nameščanje cevi za hladivo (glejte "14 Nameščanje cevi" [p 16])



OPOZORILO

Lokalne cevi MORAJO biti skladne z navodili v tem priročniku. Glejte "14 Nameščanje cevi" [p 16].



OPOMIN

- V delu z razširitvijo NE uporabljajte mineralnih olj.
- NE smete uporabiti cevi iz prejšnjih namestitev.
- Da bi zagotovili dobo uporabnosti te enote, vanjo NIKOLI ne dajajte sušila. Sušilni material lahko raztopi in poškoduje sistem.



OPOMIN

- Nepopolno robljenje lahko povzroči iztekanje hladiva.
- Robljene cevi NE smete ponovno uporabiti. Cev morate na novo robiti, da preprečite uhajanje plinastega hladiva.
- Uporabite holandske matice, ki so priložene enoti. Uporaba drugačnih holandskih matic lahko povzroči puščanje plinastega hladiva.



OPOMIN

Namestite cev za hladivo ali komponente v položaj, kjer je malo verjetno, da bodo izpostavljeni snovi, ki bi lahko korodirale komponente, v katerih je hladivo, razen če so te iz materialov, ki so inherentno odporni na korozijo ali so ustrezno zaščiteni pred njo.

Nameščanje električnih sestavnih delov (glejte "15 Nameščanje električnih sestavnih delov" [p 17])



OPOZORILO

Povezovanje električnega ožičenja MORA biti izvedeno skladno z navodili v tem priročniku. Glejte "15 Nameščanje električnih sestavnih delov" [p 17].



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA



OPOZORILO

- Vse ožičenje MORA izvesti pooblaščen električar in MORA ustrezati veljavni nacionalni zakonodaji.
- Izdelajte električne priključke v električno napeljavo.
- Vsi sestavni deli, pridobljeni lokalno, in vse električne povezave MORAJO biti skladni z veljavno zakonodajo.



OPOZORILO

VEDNO uporabite večžilni kabel za napajanje.



OPOZORILO

Uporabite odklopnik za odklop vseh polov z vsaj 3 mm med kontaktnimi točkovnimi režami, ki omogočajo popolni odklop v III. razredu prenapetosti.



OPOZORILO

VAM in notranja enota EKVDX MORATA deliti iste električne varnostne naprave in napajanje.



OPOZORILO

- Če ima napajalni kabel napačno N-fazo ali te ni, se bo naprava lahko pokvarila.
- Vzpostavite pravilno ozemljitev. Ne ozemljujte naprave s pomočjo vodne cevi, prenapetostnega odvodnika ali ozemljitve telefona. Nepopolna ozemljitev lahko privede do električnih udarov.
- Namestite zahtevane varovalke ali prekinjala tokokrogov.
- Izberite električno ožičenje s kablenskimi vezicami, tako da kabli NE bodo prišli v stik z ostrimi robovi ali cevmi, še posebej na visokotlačni strani.
- NE nameščajte kondenzatorja za fazni premik, saj je ta enota opremljena z inverterjem. Kondenzator za fazni premik bo zmanjšal zmogljivost in lahko povzroči nesreče.



OPOZORILO

Če je napajalni kabel poškodovan, ga MORAJO proizvajalec, serviser ali druga ustrezno usposobljena oseba zamenjati, da ne bi prišlo do nevarnosti.



OPOZORILO

Napajalnega ali povezovalnega kabla NE podaljšujte z žičnimi priključki, žičnimi priključnimi sponkami, zlepljenimi žicami ali podaljški.

To lahko povzroči pregrevanje, električni udar ali požar.



OPOMIN

- Vsaka enota VAM je povezana s samo ENO enoto EKVDX (prek voda in električne povezave).
- Pri priključitvi na enoto EKVDX NI povezave med VAM do katere koli druge notranje enote, povezav ali multi EKVDX enot.
- Vsaka enota EKVDX MORA imeti SAMO EN uporabniški vmesnik. Kot uporabniške vmesnike je mogoče uporabljati samo daljinske krmilnike, združljive z varnostnimi sistemi. Glejte list s tehničnimi podatki za združljivost z daljinskimi krmilniki (npr. H-tip uporabniškega vmesnika, kot je BRC1H52/82*).
- Nadzorni in/ali pomožni uporabniški vmesniki NISO dovoljeni za enote EKVDX.
- Hladivo R32: uporabniški vmesnik MORA biti v enem od prostorov, v katerega zrak izpušča enota EKVDX.
- Hladivo R410A: uporabniški vmesnik je lahko nameščen tudi na npr. hodniku.

Predaja v uporabo (glejte "17 Zagon" [p 24])



OPOZORILO

Zagon MORA biti skladen z navodili v tem priročniku. Glejte "17 Zagon" [p 24].

2.1 Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32



A2L

OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.



OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena/nameščena, kot sledi:

- tako, da ne bi prišlo do mehanskih poškodb na njej.
- v dobro prezračenem prostoru brez stalno delujočih virov vžiga (npr. odprtih plamenov, delujoče plinske naprave ali delujočega električnega grelnika).
- v prostoru, velikem, kot je določeno v "12 Posebne zahteve za enote R32" [p 12].



OPOZORILO

Prepričajte se, da so namestitve, servisiranje, vzdrževanje in popravila izvedeni v skladu z navodili Daikin in v skladu z veljavno zakonodajo (na primer predpisom o plinu) in da jih izvajajo SAMO pooblaščen osebe.



OPOZORILO

- Izvedite varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili prenos prekomernih vibracij ali pulziranje cevi za hladivo.
- Čim bolj zaščitite varnostne naprave, cevovode in spoje pred neugodnimi okoljskimi vplivi.
- Poskrbite za raztezanje in krčenje dolgih raztežajev cevovoda.
- Načrtujte in nameščajte cevi v sistemih za hlajenje tako, da zmanjšate verjetnost poškodb sistema zaradi hidravličnega šoka.
- Varno namestite notranjo opremo in cevi ter jih zaščitite, da ne bi prišlo do nenamernih poškodb opreme ali cevi v primeru dogodkov, kot je premikanje pohištva ali prenavljanje prostorov.



OPOZORILO

Če je na enoto prek sistema cevovodov povezana ena ali več sob, se prepričajte:

- da v prostoru NI delujočega vira vžiga (npr. odprtega ognja, delujoče plinske naprave ali delujočega električnega grelnika), če je območje tal manjše od minimalno potrebne kvarature prostora A_{min} (m²) v prostorih, ki jih oskrbujejo.
- da na cevovodu ni nameščenih pomožnih naprav, ki bi lahko bile morebitni vir vžiga (npr.: vroče površine s temperaturo, višjo od 700°C, in električne stikalne naprave);
- so v cevovodu uporabljene le pomožne naprave, ki jih je odobril proizvajalec;
- da je mogoče zračni izhod z vodi povezati neposredno z več prostori. NE uporabljajte prostorov, kot so spuščeni strop, za odvodni vod za zrak.
- da MORA biti višina odprtine za odvajanje zraka iz prostora na enaki višini ali pod točko sprostitve hladiva.



OPOMIN

NE uporabite morebitnih virov vžiga pri iskanju ali zaznavanju puščanja hladiva.



OPOMBA

- Spojev in bakrenih tesnil, ki so že bili uporabljeni, NE uporabljajte znova.
- Spoji, ki so bili narejeni na inštalaciji med deli hladilnega sistema, morajo biti dostopni za vzdrževanje.

Za uporabnika

3 Varnostna navodila za uporabnika

Vedno upoštevajte naslednje varnostne ukrepe in predpise.

3.1 Splošno



OPOZORILO

Če NISTE prepričani, kako upravljati enoto, se obrnite na svojega monterja.



OPOZORILO

To napravo smejo uporabljati otroci od 8 leta starosti dalje, pa tudi osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi in mentalnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so bile poučene in so dobile navodila za varno uporabo naprave ter razumejo, kakšna tveganja obstajajo.

Otroci se z napravo NE smejo igrati.

Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja naprave NE smejo izvajati otroci brez nadzora.



OPOZORILO

Da bi preprečili električni udar ali požar:

- NE izpirajte enote.
- Enote se NE dotikajte z mokrimi rokami.
- Na enoto NE postavljajte posod z vodo.



OPOMIN

- Na vrh enote ne odlagajte predmetov ali opreme.
- NE sedajte, plezajte ali stopajte na enoto.

- Enote so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da električnih in elektronskih izdelkov ne smete mešati z nerazvrščenimi gospodinjstskimi odpadki. Sistema NE poskušajte demontirati sami: demontaža sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA izvesti pooblaščen monter in v skladu z veljavno zakonodajo.

Enote je treba procesirati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo. Če zagotovite, da boste napravo pravilno procesirali, boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje človeka. Za več informacij stopite v stik z monterjem ali lokalnimi predstavniki oblasti.

- Baterije so označene z naslednjim simbolom:



To pomeni, da baterij NI dovoljeno mešati z nerazvrščenimi gospodinjstskimi odpadki. Če je kemijski simbol natisnjen pod simbolom, tak kemijski simbol pomeni, da baterija vsebuje težko kovino nad določeno koncentracijo.

Možni kemični simboli: Pb: svinec (>0,004%).

Odpadne baterije morajo biti procesirane v specializiranem obratu za ponovno uporabo. Z zagotavljanjem pravilnega procesiranja odpadnih baterij boste pripomogli k preprečevanju negativnih posledic na okolje in zdravje ljudi.

3.2 Navodila za varno delovanje



OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzroči električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo samo po sebi je popolnoma varno in nestrupeno. R410A je neeksplozivno hladivo, R32 pa je blago vnetljivo hladivo, vendar bosta oba ustvarila strupen plin, če ponesreči puščata v prostor, v katerem je prisoten vnetljiv zrak zaradi ventilator grelnikov, plinskih gorilnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.



OPOZORILO

Enota vsebuje električne in vroče sestavne dele.



OPOZORILO

Preden začnete upravljati enoto, se prepričajte, da je bila namestitev izvedena korektno in da jo je izvedel monter.



OPOZORILO

NE postavljajte predmetov pod notranjo in/ali zunanjo enoto, ker se lahko zmočijo. V nasprotnem primeru lahko kondenzacija na enoti ali ceveh za hladivo, umazanija ali zamašitev odtoka povzroči kapljanje in predmeti pod enoto se lahko umažejo ali poškodujejo.



OPOZORILO

Poleg klimatizacijske naprave NE postavljajte vnetljivih razpršil in NE uporabljajte sprejev v bližini enote. Sicer lahko povzročite požar.



OPOMIN

Ta enota opremljena z električno napajanimi varnostnimi napravami, na primer z detektorjem za uhajanje hladiva. Da bi bile učinkovite, mora biti enota po namestitvi ves čas pod električnim napajanjem, razen v kratkih časovnih obdobjih servisiranja.



OPOMIN

Nikoli se ne dotikajte notranjih delov upravljalnika.



OPOMIN

Dolgotrajna izpostavljenost zračnemu toku je zdravju škodljiva.



OPOMIN

Da bi preprečili pomanjkanje kisika, prostor v zadostni meri prezračujte, če se poleg opreme uporablja oprema z gorilnikom.



OPOMIN

Sistma ne uporabljajte, ko uporabljate v prostoru insekticid za razkuževanje. V enoti se lahko odložijo nevarne kemikalije in ogrozijo zdravje ljudi, ki so nanje občutljivi.



OPOMIN

Majhnih otrok, rastlin in živali NE izpostavljajte neposrednemu zračnemu toku iz enote.

Vzdrževanje in servisiranje (glejte "7 Vzdrževanje in servisiranje" [p 9])



OPOZORILO

Ko varovalka pregori, je nikoli ne zamenjajte s tako z drugačno ampersko oznako ali drugimi vodniki. Uporaba vodnika ali bakrenega vodnika lahko povzroči okvaro na napravi ali požar.



OPOZORILO

Ko delate na višini, pazite na to, kako uporabljate lestve.



OPOZORILO

Pazite, da se notranja enota ne bo zmočila. **Možna posledica:** Električni udar ali požar.



OPOMIN

Po dolgotrajni uporabi preverite, ali so morebiti na stojalu enote in fittingih nastale poškodbe. Če je poškodovana, lahko pade in koga poškoduje.



OPOMIN

Preden dostopate do priključkov, zagotovo prekinite vse električno napajanje.



OPOMIN

Izključite enoto pred čiščenjem izstopne zračne odprtine.

O hladivu (glejte "7.1 O hladivu" [p 9])



A2L

OPOZORILO: BLAGO VNETLJIV MATERIAL

Hladivo v enoti je blago vnetljivo.



OPOZORILO

Naprava, ki uporablja hladivo R32, mora biti skladiščena tako, da se preprečijo mehanske poškodbe, in v dobro prezračenem prostoru, kjer ni neprestano prisotnih virov vžiga (npr.: odprtega plamena, delujoče naprave na plin ali delujočega električnega grelnika). Poleg tega mora biti prostor v izmeri, navedeni v Splošnih varnostnih ukrepih.



OPOZORILO

- NE luknjajte in ne sežigajte delov tokokroga za hladivo.
- NE uporabljajte čistilnih sredstev ali načinov za pospeševanje tajanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
- Pazite, saj je hladivo v sistemu brez vonja.



OPOZORILO

- R410A je neeksplozivno hladivo, R32 pa je blago vnetljivo hladivo; navadno NE puščata. Če hladivo uhaja v prostor in pride v stik z ognjem z gorilnika, grelca ali štedilnika, lahko pride do požara (v primeru R32) ali do nastajanja škodljivega plina.
- Izključite vse vnetljive grelne naprave, prostor prezračite in stopite v stik s prodajalcem, pri katerem ste kupili enoto.
- Enote ne uporabljajte, dokler serviser ne potrdi, da je bil del, iz katerega je puščalo hladivo, popravljen.



OPOZORILO

Senzor za zaznavanje puščanja hladiva R32 je treba zamenjati ob vsakem zaznavanju ali na koncu njegove življenjske dobe. Zamenjati ga sme SAMO pooblaščen osebje.



OPOZORILO

Filte enote za zračenje z rekuperacijo toplote MORATE v primeru zaznanega padca pretoka zraka očistiti. To lahko izvedejo SAMO pooblaščen osebe.

Odpravljanje težav (glejte "8 Odpravljanje težav" [p 10])



NEVARNOST: TVEGANJE SMRTI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA

Pred čiščenjem klimatske naprave obvezno zaustavite delovanje in v celoti izklopite napajanje. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara in telesne poškodbe.



OPOZORILO

Izključite napravo in PREKINITE napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

4 O sistemu



OPOZORILO

- Enote NE spreminjajte, razstavljajte, odstranjujte, na novo nameščajte ali popravljajte sami, saj lahko nepravilno razstavljanje ali montaža povzročita električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.
- Če pride do puščanja hladiva, preverite, da ni nikjer v bližini odprt ogenj. Hladivo samo po sebi je popolnoma varno in nestrupeno. R410A je neeksplozivno hladivo, R32 pa je blago vnetljivo hladivo, vendar bosta oba ustvarila strupen plin, če ponesreči puščata v prostor, v katerem je prisoten vnetljiv zrak zaradi ventilator grelnikov, plinskih gorilnikov itd. Strokovno usposobljeno servisno osebje naj vam vedno potrdi, da je bila točka puščanja hladiva popravljena, preden enoto spet zaženete.



OPOZORILO

Enota je opremljena z varnostnim sistemom za zaznavanje puščanja.

Da bi bila učinkovita, MORA biti enota po namestitvi ves čas pod električnim napajanjem, razen v kratkih časovnih obdobjih servisiranja.



OPOMBA

Sistema NE uporabljajte v druge namene. Da ne bi prišlo do propadanja kakovosti, NE uporabljajte enote za ohlajanje natančnih inštrumentov, hrane, rastlin, živali ali umetniških del.



OPOMBA

Za prihodnje spremembe ali razširitve sistema:

Poln pregled dovoljenih kombinacij (za prihodnje razširitve sistema) je na voljo v tehnično-inženirskih podatkih in ga je treba upoštevati. Stopite v stik z monterjem, da pridobite več informacij in profesionalne nasvete.

4.1 Prikaz sistema



OPOZORILO

Če je v uporabi hladivo R32, MORA namestitev ustrezati zahtevam, ki se nanašajo na opremo R32. Za več informacij glejte "2.1 Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32" [p 5].

5 Uporabniški vmesnik



OPOMBA


EKVDX je klimatizirna enota za predobdelavo dovodnega zraka iz enote za prezračevanje z rekuperacijo toplote VAM. Za udobno obvladovanje temperature je treba namestiti običajno notranjo enoto.

Ne nameščajte EKVDX pred enoto za prezračevanje z rekuperacijo toplote.




INFORMACIJA

Naslednje slike so primeri in se morda NE ujemajo popolnoma z razporeditvijo vašega sistema.

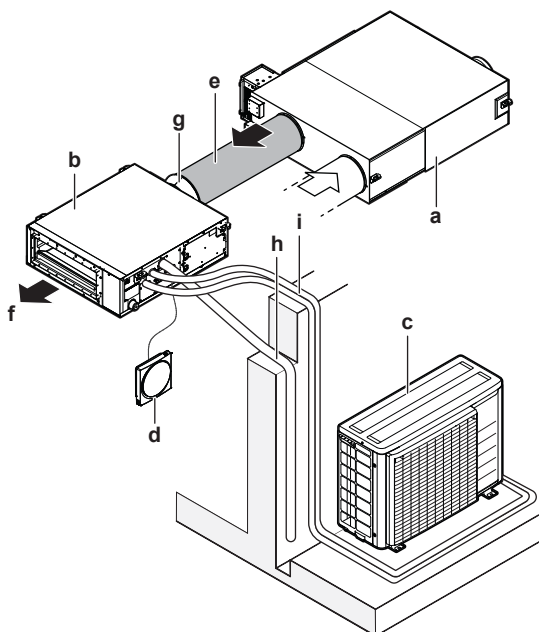

4-1 Za VAM500~1000 in EKVDX32~80

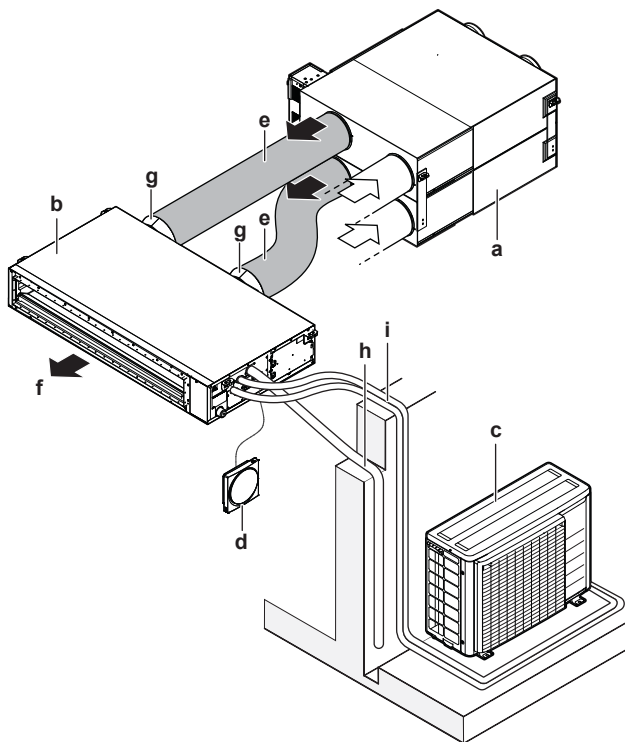

4-2 Za VAM1500+2000 in EKVDX100

- a Enota za prezračevanje z rekuperacijo toplote (VAM)
- b Notranja enota EKVDX
- c Zunanja enota
- d Uporabniški vmesnik
- e Dovod za zrak za notranjo enoto EKVDX
- f Izpust zraka
- g Prirobnica(-e) voda

- h Cev za iztok kondenzata
- i Cevi za hladivo + kabel za medsebojno povezavo

4.2 Združljivost z VAM modeli

	EKVDX32	EKVDX50	EKVDX80	EKVDX100
VAM500J*	•	—	—	—
VAM650J*	—	•	—	—
VAM800J*	—	•	—	—
VAM1000J*	—	—	•	—
VAM1500J*	—	—	—	•
VAM2000J*	—	—	—	•


- Ni združljiv
- Združljiv v paru

Možnost EKVDX ni na voljo za VAM350J*.

5 Uporabniški vmesnik

V priročniku za uporabo je neizčrpen pregled glavnih funkcij sistema.

Vsaka enota EKVDX MORA biti povezana na svoj uporabniški vmesnik. Uporabljen MORA biti uporabniški vmesnik BRC1H* (ali združljiv uporabniški vmesnik H-tipa).



OPOMBA

Ne brišite delovne plošče krmilnika z bencinom, razredčilom, s krpicami, prepojenimi s kemičnimi snovmi itd. Krmilna plošča se lahko razbarva ali pa se lahko z nje odlušči zaščitni premaz. Če je krmilna plošča zelo umazana, krpo zmočite v nevtralnem detergentu, razredčenem z vodo, in očistite ploščo. Obrišite jo s suho krpo.

Za več informacij o uporabniškem vmesniku glejte priročnik za uporabo nameščenega uporabniškega vmesnika.

6 Delovanje

6.1 Območje delovanja

Za varno in učinkovito delovanje:

- Če je povezana enota EKVDX, je maksimalna dovoljena temperatura zunanje enote 46°C (tudi če zunanja enota zmore več, če ni povezana EKVDX).
- Dovodni zrak, ki prihaja iz enote za prezračevanje z rekuperacijo toplote mora ustrezati naslednjemu razponu temperature in vlažnosti.

	Hlajenje	Ogrevanje
Temperatura dovoda zraka	11~35°C DB	
Notranja vlažnost ^(a)	≤80%	
Nastavitev temperaturnega razpona	13~30°C	24~45°C

^(a) Da bi se izognili nastanku kondenzata in kapljanju vode iz enote. Če sta temperatura ali vlažnost zunaj teh pogojev, se lahko vključijo varnostne naprave in klimatska naprava morda ne bo delovala.

**INFORMACIJA**

EKVDX je enota za predobdelavo. Zato temperaturne nastavitvene točke:

- niso prikazane na uporabniškem vmesniku.
- se lahko spremenijo samo z nastavitvami sistema (glejte "16.4 Nastavitve sistema" [p 22] za ustrezne nastavitve sistema).

6.2 O načinih delovanja**INFORMACIJA**

Odvisno od nameščenega sistema morda nekateri načini delovanja ne bodo na voljo.

- Če je glavno napajanje izključeno med delovanjem, se bo delovanje samodejno zagnalo, ko se vključi glavno napajanje.
- Nastavitvena točka.** Ciljna temperatura za načine hlajenja, ogrevanja in samodejnega delovanja.
- Zapora.** Funkcija, s katero ostane temperatura prostora v določenem območju, ko je sistem izključen (ker so ga izključili uporabnik, funkcija urnika, izklop časovnika).

Za več informacij glejte uporabniški priročnik.

6.2.1 Osnovni načini delovanja

Notranja enota lahko deluje v različnih načinih delovanja.

Ikona	Način delovanja
	Hlajenje. V tem načinu delovanja se bo hlajenje aktiviralo, ko to zahtevata nastavitvena točka ali delovanje z zaporo.
	Ogrevanje. V tem načinu delovanja se bo ogrevanje aktiviralo, ko to zahtevata nastavitvena točka ali zapora.
	Samo ventilator / samo prezračevanje. V tem načinu zrak samo kroži brez hlajenja ali ogrevanja.

6.2.2 Posebni načini ogrevanja

Delovanje	Opis
Odmrzovanje^(a)	Da bi preprečili izgubo zmogljivosti ogrevanja zaradi zmrzali, ki se je nakopičila na zunanji enoti, bo sistem samodejno preklopil v način odmrzovanja. Ventilator za dovajanje zraka bo nehal delati, začel pa bo delati ventilator za izpuh, tako kot je deloval, preden se je začelo odmrzovanje. Na domačem zaslonu se bo pojavila naslednja ikona: Sistem bo obnovil običajno delovanje po približno 6 do 8 minutah.
Vroči zagon^(a)	Ventilator za dovajanje zraka bo nehal delati, začel pa bo delati ventilator za izpuh, tako kot je deloval, preden se je začelo delovanje vroči zagon. Na domačem zaslonu se bo pojavila naslednja ikona:

^(a) Delovanje ventilatorja za dovajanje in odvajanje je odvisno od VAM nastavitve sistema 17(27) -5.

6.3 Da bi krmilili sistem**INFORMACIJA**

Za nastavitve načina delovanja in druge nastavitve glejte referenčni priročnik ali priročnik za uporabniški vmesnik.

7 Vzdrževanje in servisiranje**7.1 O hladivu****OPOMIN**

Glejte "3 Varnostna navodila za uporabnika" [p 6], da boste prebrali vsa povezana varnostna navodila.

Ta izdelek vsebuje toplogredne fluorirane pline. Plinov NE spuščajte v ozračje.

EKVDX vsebuje ali hladivo R32 ali R410A.

EKVDX ima funkcijo samodejnega zaznavanja hladiva. Ni vam treba prepoznavati hladiva z nastavitvijo sistema.

	Vrsta hladiva	
	R32	R410A
Potencial globalnega segrevanja (GWP)	675	2087,5

**OPOMBA**

Veljavna zakonodaja o **toplogrednih fluoriranih plinih** zahteva, da je polnitev hladiva na enoti označena v teži in enakovredni vrednosti CO₂.

Formula za izračun enakovredne vrednosti v tonah CO₂: GWP vrednost hladiva × Skupno polnjenje hladiva [v kg]/1000

Stopite v stik z vašim monterjem za več informacij.

7.1.1 O zaščiti pred puščanjem hladiva R32**OPOMBA**

Delovanje varnostnih naprav se samodejno periodično pregledujejo. V primeru okvare bo na uporabniškem vmesniku prikazana koda napake.

**OPOMBA**

Senzor za zaznavanje puščanja hladiva R32 je polprevodniški detektor, ki lahko nepravilno zazna tudi druge snovi, ne le hladivo R32. Izogibajte se uporabi kemičnih preparatov (npr. organskih topil, lakov za lase, barv) v velikih koncentracijah v bližini EKVDX, saj lahko to lahko povzroči napačno zaznavanje senzorja za zaznavanje puščanja hladiva R32.

**INFORMACIJA**

Senzor ima življenjsko dobo 10 let. Na uporabniškem vmesniku se prikaže napaka "CH-05" 6 mesecev pred iztekom življenjske dobe in napaka "CH-02" po koncu življenjske dobe tipala. Za več informacij glejte referenčni priročnik za uporabniški vmesnik in stopite v stik s prodajalcem.

**INFORMACIJA**

Da bi zaustavili alarm uporabniškega vmesnika, glejte referenčni priročnik za uporabniški vmesnik.

8 Odpravljanje težav



INFORMACIJA

Minimalni zračni pretok med običajnim delovanjem ali med zaznavanjem puščanja hladiva je vedno $>240 \text{ m}^3/\text{h}$.

V primeru zaznavanja puščanja v stanju pripravljenosti:

- Na uporabniškem vmesniku je prikazana napaka "A0-11", zasliši se alarm in indikator statusa utripa.
- Ventilator za prezračevanje z rekuperacijo toplote se začne zelo hitro vrteti.
- Takoj stopite v stik s prodajalcem. Za več informacij glejte priročnik za montažo zunanje enote.

Mejni nivoji zračnega pretoka

Premajhen zračni pretok je lahko varnostna težava, če pride do puščanja R32. Ko so varnostne nastavitve za R32 aktivne, se upoštevajo trije mejni nivoji zračnega pretoka.

Nivo	Zračni pretok	Odgovor sistema	Zahtevano dejanje
1	Manjši kot običajno	Uporabniški vmesnik prikazuje napako "A6-30".	Samodejna obnovitev: potrebno ni nobeno dejanje. Napaka izgine. Če ne izgine, stopite v stik s prodajalcem, da preverite, ali je zamazan zračni filter, ali puščajo vodi ...
2	Premajhen zračni pretok	- Uporabniški vmesnik prikazuje napaki "A6-28" ali "UJ-38". - VAM in EKVDX se izključita.	Stopite v stik s prodajalcem, da: - očisti filter, - preveri, ali je kakšen vod slabo nameščen, ali so dušilniki zaprti ..., - Ponastavite uporabniški vmesnik (to lahko naredi tudi uporabnik sam).
3	Zračni pretok je pod kritično mejo	- Uporabniški vmesnik prikazuje napaki "A6-28" ali "UJ-37". - Če je prišlo do puščanja, bo to zaznano, ker bo zračni pretok pod zakonsko določenim minimumom, sistem bo samodejno sprožil izčrpavanje hladiva, da bi shranil vse hladivo v zunanjo enoto. Ko je izčrpavanje končano, gre enota sistema v zaklenjen status. Za popravilo puščanja in vnovično aktivacijo sistema je potreben servis. Več informacij je v servisnem priročniku.	Stopite v stik s prodajalcem, da popravi in vnovično aktivira sistem. Več informacij je v servisnem priročniku.

7.2 Da bi očistili izstopno zračno odprtino



OPOZORILO

Pazite, da se notranja enota ne bo zmočila. **Možna posledica:** Električni udar ali požar.

Obrišite z mehko krpo. Če je madeže težko očistiti, uporabite vodo ali nevtralni detergent.

8 Odpravljanje težav

Če pride do ene od naslednjih okvar, se obrnite na prodajalca opreme.



OPOZORILO

Izključite napravo in **PREKINITE** napajanje, če se zgodi karkoli nenavadnega (vonj po zažganem itd.).

Nadaljnje delovanje enote v takšnih pogojih lahko povzroči poškodbe naprave, električni udar ali požar. Stopite v stik s prodajalcem.

Sistem mora popraviti kvalificiran serviser.

Okvara	Poseg
Če se pogosto prožijo varnostne naprave, na primer varovalke, prekinjalo vezja ali naprava za tokovni ostanek, ali pa če stikalo ON/OFF NE deluje pravilno.	Izključite vsa napajalna stikala do enote.
Če voda pušča iz enote.	Zaustavitev delovanja.
Stikalo za delovanje NE deluje pravilno.	Izključite (OFF) električno omrežje.
Če uporabniški vmesnik prikazuje	Obvestite monterja in mu sporočite kodo napake. Da bi prikazali kodo napake, glejte referenčni priročnik za uporabniški vmesnik.

Če sistem NE deluje pravilno, razen v zgoraj opisanih primerih, in ni videti, da bi bila razlog ena od naštetih okvar, raziščite sistem v skladu z naslednjim postopkom.



INFORMACIJA

Glejte referenčni priročnik na strani <https://www.daikin.eu> za več navodil za odpravljanje težav. Uporabite iskalnik , da najdete svoj model.

Če težave ne morete odpraviti sami, se po preverjanju vseh zgornjih elementov obrnite na monterja in navedite simptome, celotno ime modela enote (po možnosti s proizvodno številko) in datum namestitve.

9 Premeščanje

Stopite v stik s prodajalcem za odstranjevanje in vnovično nameščanje celotne enote. Premikanje enot zahteva tehnično usposobljenost.

10 Odlaganje



OPOMBA

Sistema nikoli NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo. Enote je treba obdelati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

Za monterja


11 O škatli

Upoštevajte naslednje:

- Ob dobavi je treba enoto **NUJNO** pregledati glede poškodb in celovitosti. O vsaki poškodbi ali manjkajočih delih JE TREBA takoj poročati prevoznikovemu agentu za zahteve.
- Enoto v embalaži prinesite kolikor mogoče blizu dokončnega mesta za nameščanje, da bi preprečili morebitne poškodbe med transportom.
- Vnaprej pripravite pot, po kateri boste prinesli enoto na končno mesto namestitve.

11.1 Notranja enota


11.1.1 Odstranjevanje dodatne opreme z notranje enote

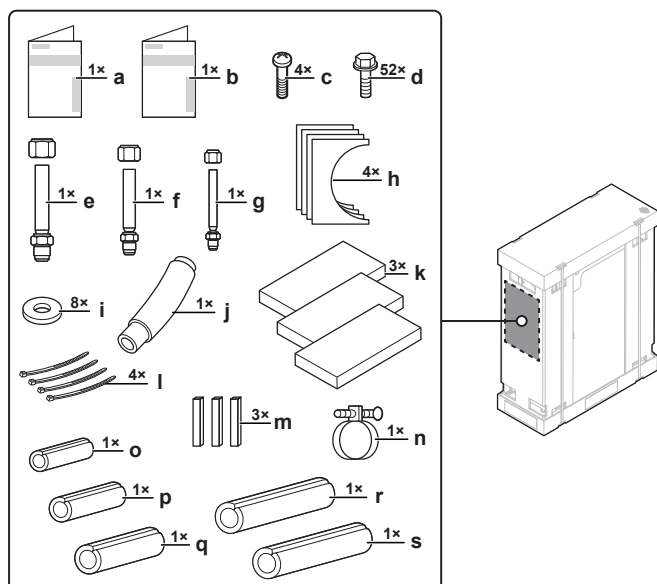

- a Priročnik za montažo in uporabo
- b Splošni varnostni ukrepi
- c Vijaki za prirobnice cefovoda (EKV DX32A2)
- d Vijaki za prirobnice cefovoda (EKV DX50~100A2)
- e Pomožna cev (plin) (Ø15,9 mm)
- f Pomožna cev (plin) (Ø12,7 mm)
- g Pomožna cev (tekočina) (Ø9,5 mm)
- h Tesnjenje za prirobnice cefovoda (EKV DX50~100A2)
- i Podložke za obesni nosilec
- j Gibka odvodna cev
- k Zatesnitvene blazinice: odvodna cev, plinska cev in tekočinska cev
- l Kabelske vezice
- m Zatesnitveni trakovi za kable (stikalna omarica in opsijska omarica za vstop kablov)
- n Kovinska objemka
- o Izolacijska cev (Ø10-26 mm, dolžina 65 mm)
- p Izolacijska cev (Ø13-29 mm, dolžina 65 mm)
- q Izolacijska cev (Ø15-31 mm, dolžina 70 mm)
- r Izolacijska cev (Ø26-42 mm, dolžina 250 mm)
- s Izolacijska cev (Ø32-52 mm, dolžina 250 mm)


11.1.2 Da bi z notranje enote odstranili prirobnice z voda


Prirobnica voda za EKV DX32A2

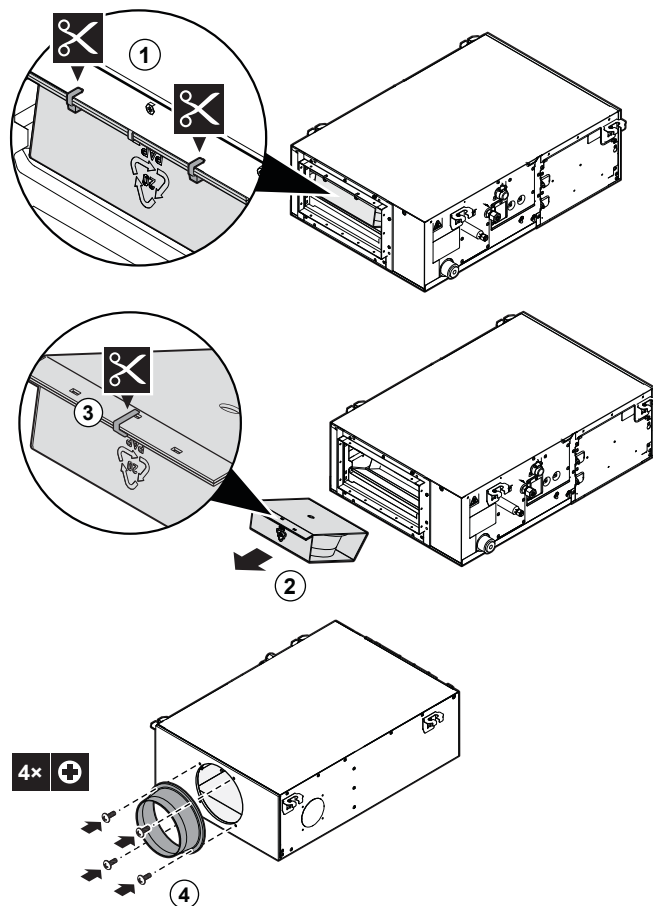

Prirobnica(-e) voda za EKV DX50~100A2

Spodnji postopek prikazuje EKV DX100A2, je pa podoben za EKV DX50-80A2, ki imata samo eno prirobnico voda (reducirni del).

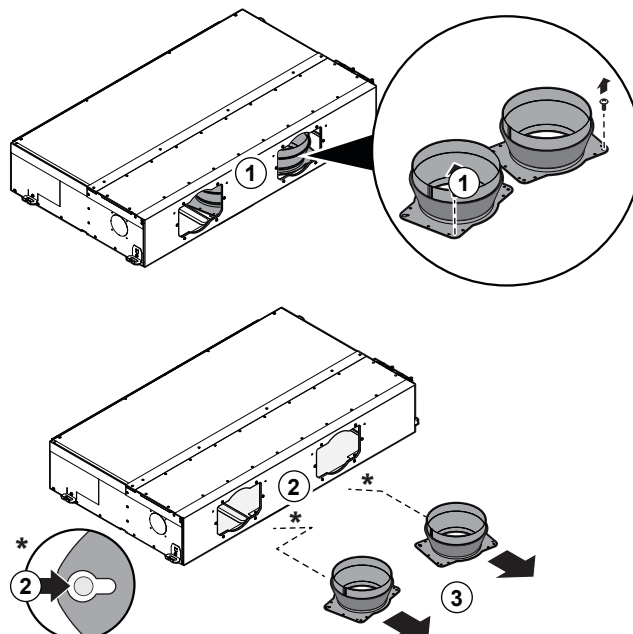

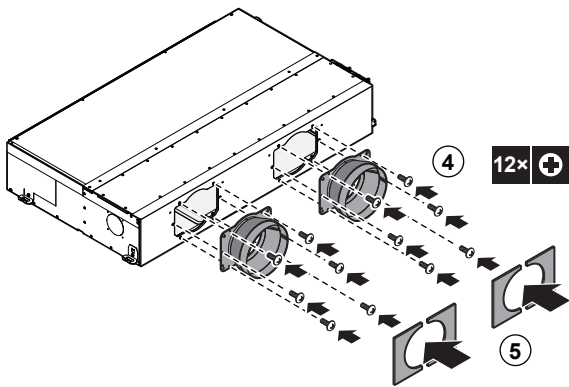

12 Posebne zahteve za enote R32

12.1 Zahteve namestitve po prostoru

Če sistem uporablja hladivo R32, so potrebni dodatni varnostni ukrepi, ker je R32 blago vnetljivo. To pomeni, da je sistem omejen glede na skupno količino hladiva in/ali kvadrato prostora.



OPOZORILO

Če naprava vsebuje hladivo R32, glejte "12.2 Da bi določili omejitev polnitve" [p 12].




OPOMBA

- Cevovod mora biti varno nameščen in zavarovan pred fizičnimi poškodbami.
- Namestite kolikor je mogoče malo cevi.

12.2 Da bi določili omejitev polnitve

Pregled

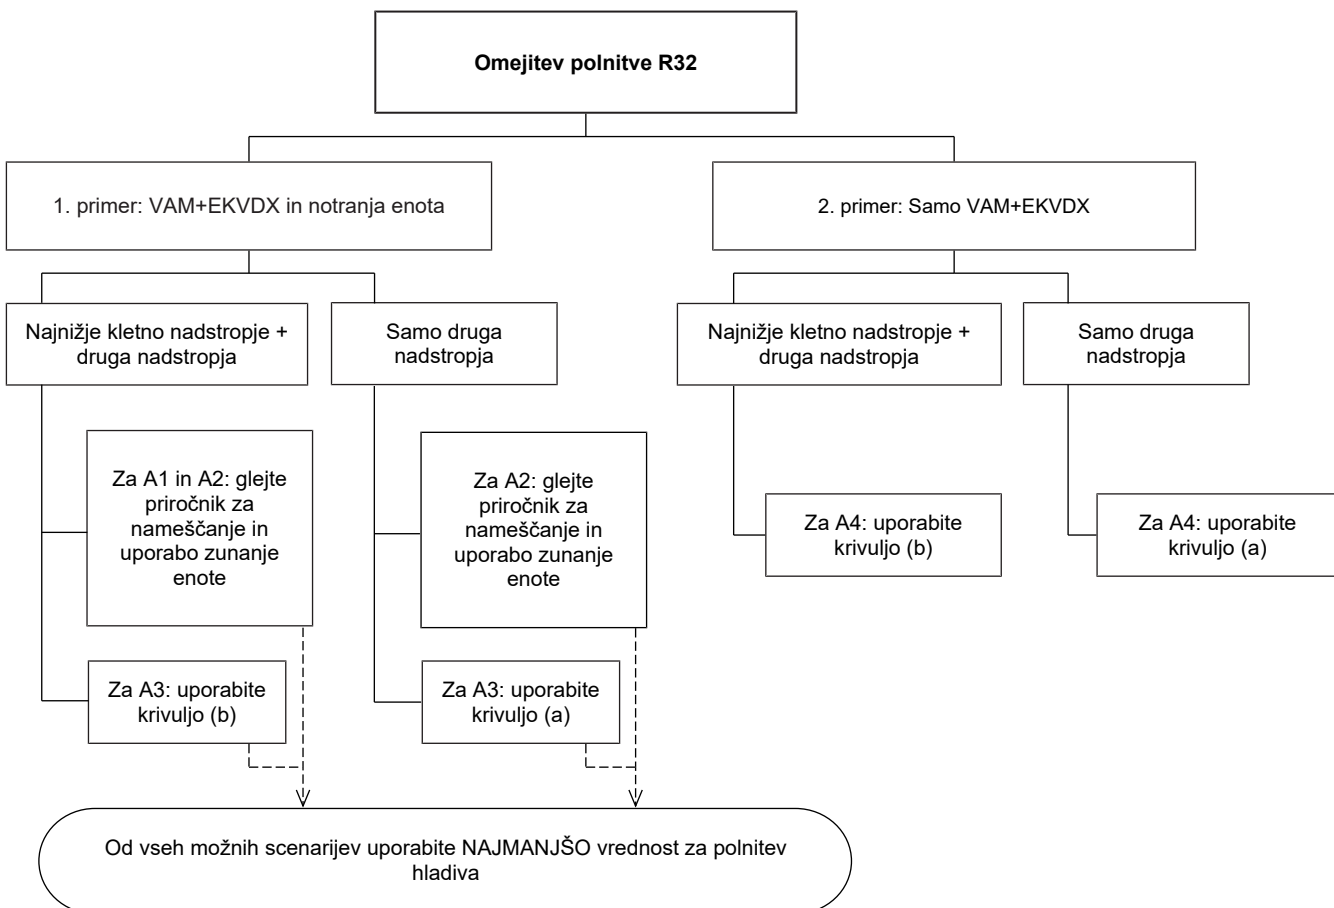

Graf in preglednica za EKVDX

Ko je določena skupna prostornina prostora A_3 , uporabite graf ali preglednico (glejte sliko "1" [p 2] na začetku priročnika), da določite skupno omejitev polnitve hladiva za sistem. Za A_1 in A_2 , uporabite graf ali preglednico iz priročnika za nameščanje zunanje enote.

- m Skupna omejitev polnitve hladiva v sistemu
- A_{tot} Skupna prostornina prostora
- (a) All other floors (=Vsa druga nadstropja)
- (b) Lowest underground floor (=Najnižje kletno nadstropje)

Opombe:

- Ko uporabljate več zunanjih enot za oskrbovanje istega prostora, uporabite izračune za prostornino glede na zunanjo enoto z največjo polnitvijo hladiva.
- Tovarniška polnitev je odvisna od zunanje enote v sistemu. Zgledi v nadaljevanju upoštevajo zunanjo enoto VRV 5-S R32.
- Prepričajte se, da je skupna polnitev hladiva manjša od:
 - 15,96 kg x skupno število povezanih zunanjih enot in enot EKVDX.
 - 63,8 kg, če NI kletnega nadstropja.
 - 42,2 kg, če VAM+EKVDX sistem vključuje vsaj en prostor v najnižjem kletnem nadstropju.

Primer 1: VAM+EKV DX in notranja enota(-e) skupaj**1. korak** – določite:

- A_1 – prostornina najmanjšega prostora v najnižjem kletnem nadstropju, v katerem je nameščena notranja enota (če to obstaja). Glejte priročnik za nameščanje zunanje enote.
- A_2 – prostornina najmanjšega prostora, ki ni v najnižjem kletnem nadstropju, v katerem je nameščena notranja enota. Glejte priročnik za nameščanje zunanje enote.
- A_3 – skupna velikost prostorov, v katere EKVDX spušča zrak. Glejte "12.3 Da bi določili kvadrato prostora" [p. 13].

Opomba: EKVDX lahko spušča zrak v isti prostor kot običajna notranja enota. Tudi prostornino tega prostora je treba upoštevati za izračun A_3 .

**OPOZORILO**

Za VAM+EKVDX upoštevajte le prostore, ki so neprekinjeno oskrbovani. Npr. v primeru območnih dušilnikov med EKVDX in prostorom, ta prostor ne more biti upoštevan kot del skupne prostornine prostora. Edina izjema so območni dušilniki, ki se uporabljajo samo zaradi požarne varnosti.

Uporabite A_1 , A_2 in A_3 v naslednjih korakih, da določite maksimalno dovoljeno skupno polnitev sistema.

2. korak – glejte priročnik za montažo zunanje enote za izbiro pravilne krivulje, ki je odvisna od višine namestitve notranje enote. Za enote EKVDX mora biti višina namestitve vedno $\geq 2,2$ m.

3. korak – če obstajajo podzemna nadstropja, določite maksimalne dovoljene polnitve v sistemu za vsako območje (A_1 , A_2 in A_3):

- Za najmanjši prostor, v katerem je notranja enota in ni v najnižjem kletnem nadstropju/je v najnižjem kletnem nadstropju, glejte priročnik za montažo zunanje enote za omejitve polnitve R32.
- Za skupno prostornino prostora za sistem VAM+EKVDX, v katerem ta vključuje:
 - nič prostorov v najnižjem kletnem nadstropju - glejte krivuljo (a),
 - vsaj en prostor v najnižjem kletnem nadstropju - glejte krivuljo (b).

Ko je maksimalna dovoljena polnitev izračunana za vse morebitne scenarije, uporabite kot zgornjo mejo najnižjo vrednost.

4. korak – določite dovoljeno skupno polnitev sistema glede na zgornje krivulje.

5. korak – skupna polnitev hladiva v sistemu mora biti manjša od maksimalno dovoljene polnitve, pridobljene v 4. koraku. Če ni:

- Spremenite namestitve. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Povečajte kvadrato najmanjšega prostora.
 - Zmanjšajte dolžino cevi, tako da spremenite razporeditev sistema (če je to izvedljivo v praksi).
 - Povečajte skupno površino prostora za sistem VAM+EKVDX.
 - Dodajte protiukrepe, kot je opisano v ustrezni zakonodaji.


2 Ponovite vse zgornje korake.

Zgled

Sistem VRV z EKVDX in notranjo enoto, nameščeno na strop, ki oskrbuje 4 prostore. Skupna površina vseh 4 prostorov je 80 m², najmanjši prostor z notranjo enoto meri 16 m². V stavbi ni kletnih prostorov.

- Preverite maksimalno dovoljeno polnitev za skupno površino prostorov 80 m² z enoto EKVDX v sistemu, uporabite krivuljo (a) (glejte "12-1 Primer" [p. 13]). **Rezultat:** 27 kg.
- Da bi preverili maksimalno dovoljeno polnitev za prostor s 16 m² z enoto, nameščeno na stropu, glejte razdelek navodil za zunanjo enoto, ki govori o omejitvah polnitve. **Rezultat:** 10,4 kg.

Polnitev v sistemu	10,4 kg
Tovarniška polnitev	3,4 kg
Maksimalna polnitev napeljave na mestu namestitve	7,0 kg

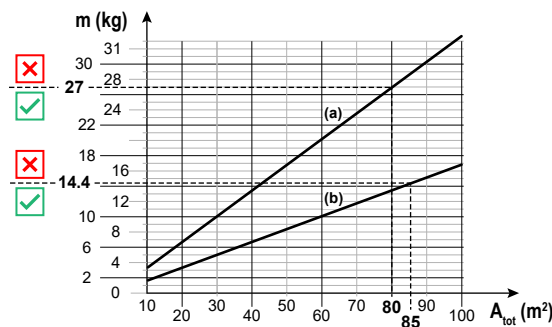

12-1 Primer

Primer 2: VAM+ samo EKVDX

1. korak – določite A_4 : skupna velikost prostorov, v katere enota EKVDX spušča zrak. Glejte "12.3 Da bi določili kvadrato prostora" [p. 13].

2. korak – (glejte 2. korak za primer 1)

3. korak – v primeru, da EKVDX:

- ne spušča zraka v kateri koli prostor v najnižjem kletnem nadstropju, glejte krivuljo (a),
- lahko izpušča v kombinacijo prostorov v najnižjem kletnem nadstropju in drugih nadstropjih, glejte krivuljo (b).

4. korak – (glejte 4. korak za primer 1)

5. korak – (glejte 5. korak za primer 1)

Primer

Sistem VRV z EKVDX, ki oskrbuje 5 prostorov. Skupna površina prostorov je 85 m², najmanjši prostor z notranjo enoto na stropu v drugih nadstropjih meri 14 m². V stavbi je več kletnih nadstropij in najmanjši prostor z notranjo enoto v najnižjem kletnem nadstropju ima površino 24 m².

- Da bi preverili maksimalno dovoljeno polnitev za skupno površino prostorov 85 m² z enoto EKVDX v sistemu, uporabite krivuljo (b) (glejte "12-1 Primer" [p. 13]). **Rezultat:** 14,4 kg.
- Da bi preverili maksimalno dovoljeno polnitev, glejte priročnik zunanje enote za naslednje izračune:
 - za prostor, ki meri 14 m², ima na strop nameščeno enoto in ni v najnižjem kletnem nadstropju. **Rezultat:** 9,7 kg.
 - za najmanjši prostor v najnižjem kletnem nadstropju, ki meri 24 m² in ima notranjo enoto nameščeno na steno. **Rezultat:** 8,1 kg.

8,1 < 9,7 < 14,4 kg, kar pomeni, da je maksimalna dovoljena polnitev napeljave na mestu namestitve 8,1 kg (najmanjša vrednost).

Polnitev v sistemu	8,1 kg
Tovarniška polnitev	3,4 kg
Maksimalna polnitev napeljave na mestu namestitve	4,7 kg

12.3 Da bi določili kvadrato prostora

Za določanje kvadrature prostora upoštevajte ta pravila:

- Določite velikost prostora s projektiranjem sten, vrat in razdelkov tal in izračunom zaprtega prostora.
- Ne upoštevajte prostorov, ki so povezani le s spušenimi stropi, napeljavo ali drugimi podobnimi povezavami, kot en sam prostor.
- Če razdelitev med 2 prostoroma v istem nadstropju ustreza nekaterim zahtevam, se prostori lahko upoštevajo kot en prostor in se velikost prostorov lahko sešteje. Tako je mogoče povečati vrednost velikosti prostora, ki se uporablja za izračun maksimalne dovoljene polnitve.

Ko upoštevate najmanjšo enojno sobo (za druge notranje enote, NE za EKVDX), je treba upoštevati eno od naslednjih dveh zahtev:

13 Nameščanje enote

- Prostori v istem nadstropju, ki so povezani s stalno odprtino, ki se razteza do tal in je namenjena prehodu ljudi, se lahko upoštevajo kot en prostor.
- Prostori v istem nadstropju, ki so povezani z odprtinami, ki ustrezajo nekaterim zahtevam (glejte priročnik za nameščanje in uporabo zunanje enote), se lahko upoštevajo kot en prostor. Odprtina mora biti iz vsaj 2 delov, da omogoča kroženje zraka.

13 Nameščanje enote



OPOZORILO

Če je v uporabi hladivo R32, MORA namestitev ustrezati zahtevam, ki se nanašajo na opremo R32. Za več informacij glejte "2.1 Navodila za opremo, ki uporablja hladivo R32" ► 5].

13.1 Priprava mesta namestitve



OPOZORILO

Naprava naj bo shranjevana v prostoru, v katerem ni neprekinjeno delujočih virov vnetljivosti (na primer: odprtega ognja, delujočega plinskega grelnika ali delujočega električnega grelnika).



OPOZORILO

Naprava mora biti skladiščena/nameščena, kot sledi:

- tako, da ne bi prišlo do mehanskih poškodb na njej.
- v dobro prezračevanem prostoru brez stalno delujočih virov vžiga (npr. odprtih plamenov, delujoče plinske naprave ali delujočega električnega grelnika).
- v prostoru, velikem, kot je določeno v "12 Posebne zahteve za enote R32" ► 12].

Izogibajte se nameščanju v okolju, v katerem je veliko organskih topil, kot sta barva in siloksan.

Izogibajte se neposredni sončni svetlobi na enoti (npr. lažen strop, izpostavljen naravni svetlobi).

13.1.1 Zahteve za namestitveno mesto za notranje enoto



INFORMACIJA

Zvočni tlak je nižji od 70 dBA.



OPOZORILO

Pazite, da bodo vse prezračevalne odprtine proste.




OPOMIN

Naprava ne sme biti splošno dostopna javnosti. Namestite jo na zavarovano mesto, ki omogoča varen dostop.

Ta enota, tako notranja kot zunanja, je primerna za namestitev v poslovnih in manj zahtevnih industrijskih objektih.

- Razmiki.** Pazite na naslednje zahteve:

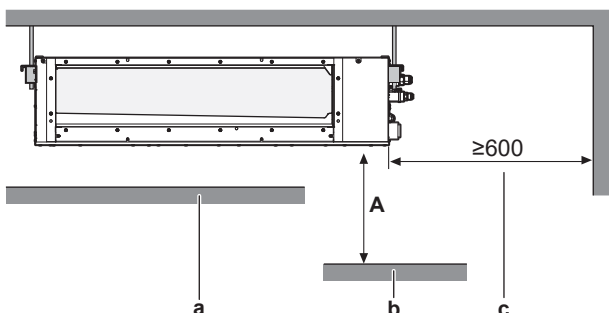


- A 2,7 m minimalna razdalja do tal (da se ne bi enote ponesreči kdo dotaknil)
- a Strop
- b Površina tal
- c Prostor za vzdrževanje

- Izpustna rešetka.** Minimalna višina za nameščanje izpustne rešetke je $\geq 1,8$ m.

Servisni prostor in velikost odprtine v stropu

Prepričajte se, da je odprtina v stropu dovolj velika, da imate dovolj prostora za vzdrževanje in servisiranje.

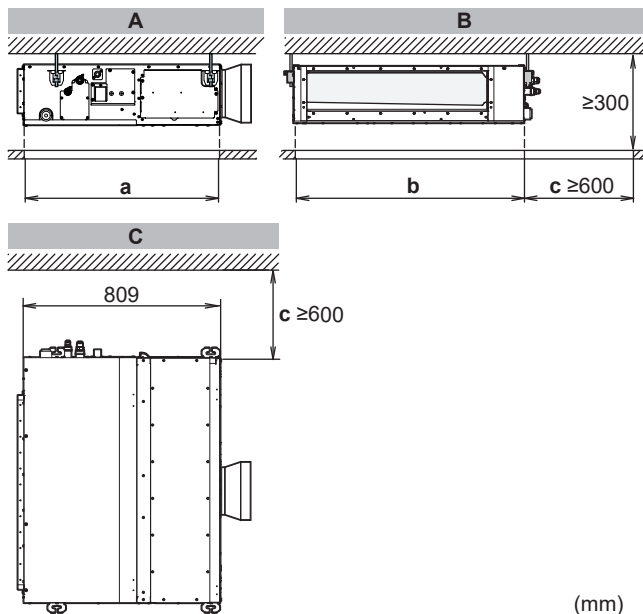

- A Pogled od strani: cevi za hladivo, cev za odvod kondenzata, krmilna omarica
- B Pogled od strani: izstop zraka
- C Pogled s spodnje strani
- a Odprtina v stropu – širina:
900 mm (EKVDX32)
950 mm (EKVDX50~100)
- b Odprtina v stropu – dolžina:
550 mm (EKVDX32)
700 mm (EKVDX50)
1000 mm (EKVDX80)
1400 mm (EKVDX100)
- c Prostor za vzdrževanje

Zahtevana skupna kvadratura prostora




OPOMIN

Skupna polnitev hladiva R32 v sistemu MORA ustrezati izračunom v poglavju "12.2 Da bi določili omejitve polnitve" ► 12].

13.2 Nameščanje notranje enote

13.2.1 Navodila pri nameščanju notranje enote


- Trdnost stropa.** Preverite, ali je strop dovolj močan, da bo prenesel maso enote. Če obstaja tveganje, strop ojačajte, preden namestite enoto.
 - Na obstoječih stropih uporabite sidra.
 - Na novih stropih uporabite vdlane nosilce, vdela sidra ali druge pripomočke iz lokalne prodaje.



- a Sidro
- b Stropna plošča


- c Dolga matica ali napenjalka
- d Svornik za obešanje
- e Notranja enota

- **Obesni svorniki.** Za namešćanje uporabite svornike M10. Obesni nosilec pritrdite na obesni svornik. Varno jo pritrdite z matico in podložko s spodnje in zgornje strani obesnega nosilca.

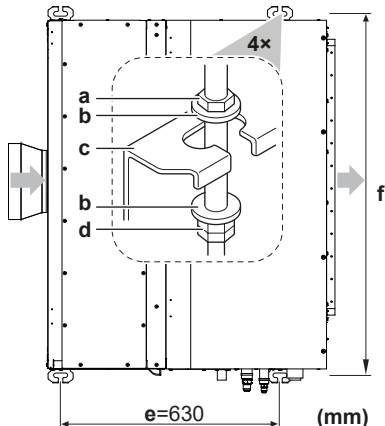

- a Matica (iz lokalne dobave)
- b Podložke (dodatki)
- c Obesni nosilec
- d Dvojna matica (iz lokalne dobave)
- e Razdalja med svorniki za obešanje (širina)
- f Razdalja med svorniki za obešanje (dolžina):
588 mm (EKVDX32)
738 mm (EKVDX50)
1038 mm (EKVDX80)
1438 mm (EKVDX100)

- **Poravnavanje.** Prepričajte se, da je enota namešćena poravnano na vseh štirih vogalih z vodno tehnicco ali vinilno cevjo, napolnjeno z vodo.

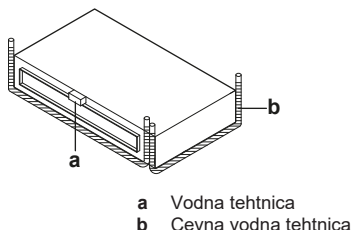

- a Vodna tehnica
- b Cevna vodna tehnica



OPOMBA

Enote NE smete namestiti postrani. **Možna posledica:** Če je enota nagnjena v smeri pretoka kondenzata (stran s cevjo za odvod kondenzata je dvignjena), stikalo na plovce ne bo delovalo in bo povzročilo kapljanje vode.

13.2.2 Navodila za namešćanje cevovodov



OPOMIN


Glejte "2 Specifična varnostna navodila za monterja" ▶ 4], da se boste prepričali, da nameštitev izpolnjuje vse varnostne predpise.

Minimalne dolžine vodov:

- Dovod za zrak med VAM in EKVDX:
 - za VAM500+EKVDX32: ≥500 mm
 - za vse druge kombinacije: ≥750 mm
- Minimalne dolžine vodov za zunanji zrak, povratni zrak in izpušni zrak: ≥1,5 m
- Vodi po EKVDX: ni minimalne omejitve dolžine

Cevi morajo biti iz lokalne dobave.

- 1 Povežite platneni vod na notranjost prirobnice na strani odvoda. Za povezovanje platnenega voda uporabite dodatne vijake.
- 2 Povežite vod na platneni vod.

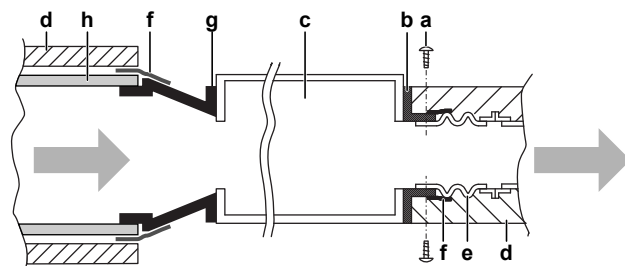



- a Vijaki za prirobnice cevovoda (dodatek)
- b Prirobnica voda, kvadratna (namešćena na enoti)
- c Notranja enota
- d Izolacija (iz lokalne dobave)
- e Platnen vod za pretok zraka (iz lokalne dobave)
- f Aluminijasti trak (iz lokalne dobave)
- g Prirobnica voda, okrogla reducirna (namešćena na enoti)
- h Okrogli vod

- 3 Okoli prirobnice in priključkov voda ovijte aluminijasti trak. Prepričajte se, da na nobenem spoju ne pušća zrak.

- 4 Izolirajte dovodni in odvodni vod, da ne bi nastajal kondenzat. Steklena volna ali polietilenska pena, debeline 25 mm.


13.2.3 Navodila za namešćanje cevi za odvajanje kondenzata

- **Dolžina cevi.** Cev za odvod kondenzata naj bo karseda kratka.
- **Premer cevi.** Premer cevi mora biti enak ali večji od premera cevi za povezavo (plastična cev 20 mm nazivnega premera in 26 mm zunanjskega premera).
- **Nagib.** Prepričajte se, da so cevi za odvod kondenzata nagnjene navzdol (za vsaj 1/100), da bi preprečili, da bi se v cevi ujel zrak. Uporabite obesne prečke, kot je prikazano.



- a Obesna prečka
- ✓ Dovoljeno
- ✗ Ni dovoljeno


- **Kondenzacija.** Izvedite varnostne ukrepe proti kondenzaciji. Izolirajte vse izpustne cevi v stavbi.
- **Dvižne cevi.** Če je treba ustvariti pogoje za naklon, lahko namestite dvižne cevi.
 - Naklon gibljive odtočne cevi: 0~75 mm, da bi se izognili pritisku na cevi in zračnim mehurčkom.
 - Dvižne cevi: ≤300 mm od enote, ≤625 mm pravokotno na enoto.

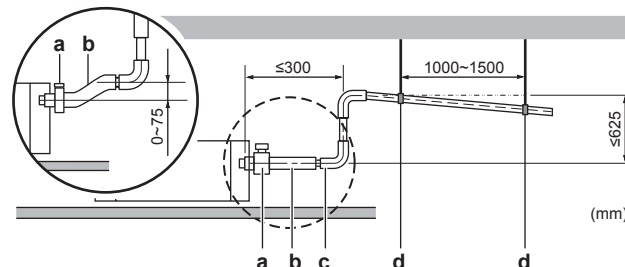

- a Kovinska objemka (dodatek)
- b Gibka odvodna cev (dodatek)
- c Dvig odvodne cevi (vinilna cev z nazivnim premerom Ø20 mm in zunanjem Ø26 mm) (iz lokalne dobave)
- d Obesne prečke (iz lokalne dobave)

- **Kombiniranje izpustnih cevi.** Izpustne cevi lahko kombinirate. Prepričajte se, da uporabljate izpustne cevi in T-spoje s pravim premerom za delovne zmogljivosti enot.

14 Namešćanje cevi

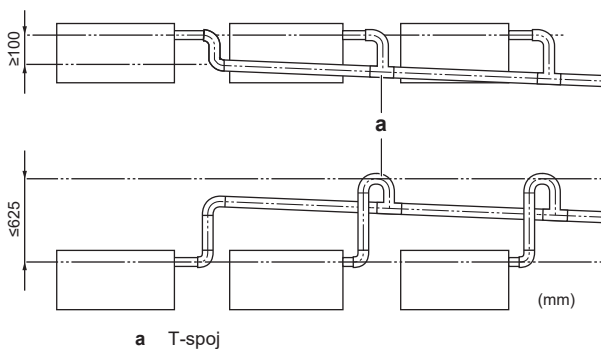


13.2.4 Prikljućevanje cevi za izpust na notranjo enoto

! OPOMBA


Nepravilno povezovanje izpustne cevi lahko privede do puščanja in do poškodb prostora in okolice namestitve.

- 1 Potisnite gibko odvodno cev tako daleč čez odvodno cev, kot je to mogoče.

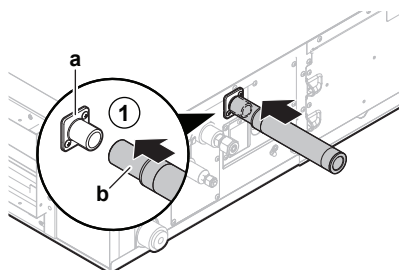


- a Prikljućek cevi za iztok kondenzata (povezan z enoto)
b Gibka odvodna cev (dodatek)

- 2 Namestite kovinsko sponko.
- 3 Zatisnite kovinsko sponko, dokler ni glava vijaka manj od 4 mm od kovinske sponke.
- 4 Počasi vlijte v zbirno posodo za kondenzat približno 1 liter vode in preverite, ali kje pušća.

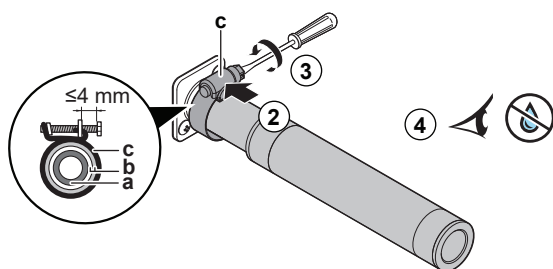


- a Prikljućek cevi za iztok kondenzata (povezan z enoto)
b Gibka odvodna cev (dodatek)
c Kovinska objemka (dodatek)

- 5 Ovijte samolepilno tesnilno blazinico (dodatek) okoli kovinske sponke in odtoćne gibke cevi.

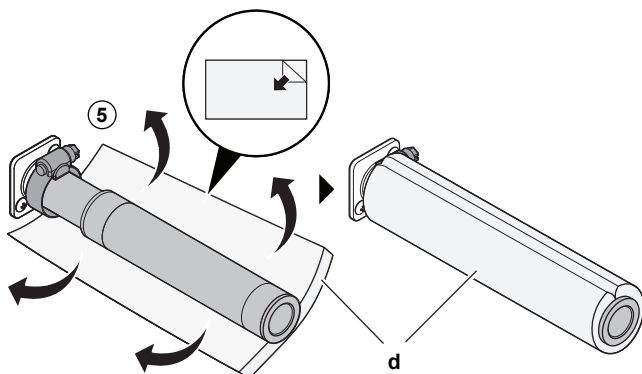

d Tesnilna blazinica (dodatek)

- 6 Povežite cevi za odvod kondenzata z gibko odvodno cevjo.

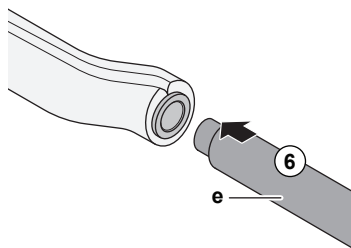

e Cev za odvod kondenzata (ni priložen enoti)



OPOMBA

- NE odstranjujete čepa na cevi za iztok kondenzata. Iz nje bi lahko tekla voda.
- Uporabite odtoćno odprtino le za izpuščanje vode pred vzdrževanjem.
- Nežno vstavite in odstranite odvodni čep. Prevelika sila bi lahko poškodovala odvodno pipo lovilnika.

Čep cevi za iztok kondenzata

Odstranjevanje čepa	Namešćanje čepa
Izvlomite čep, a ga ne premikajte gor in dol.	Postavite čep in ga potisnite s križnim izvijaćem.

- a Čep cevi za iztok kondenzata
b Križni izvijać

14 Namešćanje cevi



OPOMIN

Glejte "2 Specifićna varnostna navodila za monterja" [4], da se boste preprićali, da namestitev izpolnjuje vse varnostne predpise.

14.1 Priprava cevi za hladivo

14.1.1 Zahteve za cevi za hladivo



OPOMIN

Cevovodi morajo biti namešćeni v skladu z navodili v poglavju "14 Namešćanje cevi" [16]. Dovoljeni so samo mehanski spoji (npr. varjeni + prirobnićni spoji), ki ustrezajo zadnji različici predpisa ISO14903.



OPOMBA

Cevi in deli pod tlakom morajo ustrezati delovanju s hladivom. Uporaba fosforne kisline deoksidiira brezšivni baker cevi za hladivo.

- Tujki v ceveh (vkljućno z olji za izdelovanje) smejo dosegati najveć ≤30 mg/10 m.

Premjer cevi za hladivo

Za povezave cevi notranje enote uporabite naslednje premere cevi.

15 Nameščanje električnih sestavnih delov

Model	Zunanji premer cevi (mm)			
	R410A		R32 ^(a)	
	Plin	Tekočina	Plin	Tekočina
EKVDX32	Ø12,70	Ø6,35	Ø9,52	Ø6,35
EKVDX50	Ø12,70	Ø6,35	Ø12,70	Ø6,35
EKVDX80	Ø15,90	Ø9,52	Ø12,70	Ø6,35
EKVDX100	Ø15,90	Ø9,52	Ø15,90	Ø9,52

^(a) Za hladivo R32 so za nekatere enote potrebna dodatne cevi. Vse cevi za dodatno opremo so priložene enoti.

Material cevi za hladivo

Material za cevi

Fosforna kislina deoksidira brezšivni baker

Prirobnični spoji

Uporabljajte le kaljen material.

Stopnja trdote materiala za cevi in debelina sten

Zunanji premer (Ø)	Stopnja trdote	Debelina (t) ^(a)	
6,4 mm (1/4")	Kaljeno (O)	≥0,8 mm	
9,5 mm (3/8")			
12,7 mm (1/2")			
15,9 mm (5/8")			

^(a) Odvisno od veljavne zakonodaje in maksimalnega delovnega tlaka enote (glejte "PS High" na identifikacijski ploščici enote) bodo morda potrebne širše cevi.

14.1.2 Izolacija cevi za hladivo

- Za izolacijski material uporabite polietilensko peno:
 - s toplotno prevodnostjo od 0,041 do 0,052 W/mK (od 0,035 do 0,045 kcal/mh°C),
 - s toplotno obstojnostjo najmanj 120°C.
- Debelina izolacije:

Zunanji premer cevi (Ø _p)	Notranji premer izolacije (Ø _i)	Debelina izolacije (t)
6,4 mm (1/4")	8~10 mm	≥10 mm
9,5 mm (3/8")	10~14 mm	≥13 mm
12,7 mm (1/2")	14~16 mm	≥13 mm
15,9 mm (5/8")	16~20 mm	≥13 mm



Če je temperatura višja od 30°C in je vlažnost višja od RH 80%, mora biti zatesnitvenega materiala vsaj 20 mm, da bi preprečili nastanek kondenzata na površju zatesnitvenega materiala.

14.2 Povezovanje cevi za hladivo



NEVARNOST: TVEGANJE ZA OŽGANINE/OPEKLINE


14.2.1 Da bi priključili cevi za hladivo na notranjo enoto



OPOMIN

Namestite cev za hladivo ali komponente v položaj, kjer je malo verjetno, da bodo izpostavljeni snovi, ki bi lahko korodirala komponente, v katerih je hladivo, razen če so te iz materialov, ki so inherentno odporni na korozijo ali so ustrezno zaščiteni pred njo.

- Dolžina cevi.** Cev za odvod kondenzata naj bo karseda kratka.
- Prirobnični spoji.** Priključite cevi za hladivo na enoto s prirobničnimi spoji.
- Izolacija.** Izolirajte cevi za hladivo na notranji enoti, kot sledi:

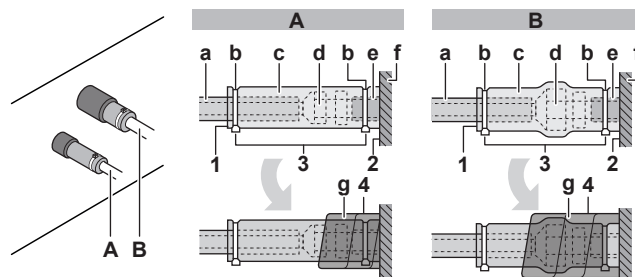

- A** Cevi za tekočine
B Cevi za plin

- a** Izolacijski material (iz lokalne dobave)
b Kabelska vezica (iz lokalne dobave)
c Izolacijske cevi: velika (plinska cev), majhna (tekočinska cev) (dodatki)
d Holandska matica (pripeta na enoto)
e Priključek cevi za iztok kondenzata (povezan z enoto)
f Enota
g Zatesnitvene blazinice: plinska cev, tekočinska cev (dodatki)
- 1** Šive izolacijskih kosov obrnite navzgor.
2 Pričvrstite na osnove enote.
3 Zatisnite vezice na izolacijskih kosih.
4 Tesnilno blazinico ovijte okoli osnove enote do vrha povezave s holandsko matico.

V primeru uporabe hladiva R32 je treba za nekatere povezave pomožno cev (dodatek) namestiti in izolirati s pravo izolacijsko cevjo (dodatek):

Model	Pomožna cev / izolacijska cev (mm)	
	Plin	Tekočina
EKVDX32	Ø12,7/Ø13-29 (L65)	—
EKVDX50	—	—
EKVDX80	Ø15,9/Ø15-31 (L70)	Ø9,5/Ø10-26 (L65)
EKVDX100	—	—



OPOMBA

Zagotovo izolirajte vse cevi za hladivo. Neizolirane cevi lahko povzročijo tvorjenje kondenzata.

15 Nameščanje električnih sestavnih delov



OPOMIN

Glejte "2 Specifična varnostna navodila za monterja" [► 4], da se boste prepričali, da namestitev izpolnjuje vse varnostne predpise.

15.1 Specifikacije za standardne komponente ožičenja



OPOMBA

Priporočamo uporabo masivnih kablov. Če ste uporabili večžilne kable, nežno zasukajte dve žici, da ustvarite trden konec prevodnika za neposredno uporabo v priključni sponki ali za vstavljanje v okroglo obrobljeno ferulo. Podrobnosti so opisane v "Napotkih pri priključevanju električnega ožičenja" v Referenčnem priročniku za monterja.

15 Nameščanje električnih sestavnih delov

Kabel za električno napajanje	MCA ^(a)	0,22 A
	Napetost	220~240 V
	Faza	1~
	Frekvenca	50~60 Hz
	Preseki kablov	1,5 mm ² (3-žilni vodnik) H07RN-F (60245 IEC 66)
Kabel za medsebojno povezavo (notranja ↔ zunanja)	Za specifikacije glejte v priročnik za montažo zunanje enote	
Kabel uporabniškega vmesnika	0,75 do 1,25 mm ² (2-žilni vodnik) H05RN-F (60245 IEC 57) Dolžina ≤300 m	
Kabel med VAM in EKVDX	Dolžina ≤100 m	
Priporočena varovalka na mestu montaže	EKVDX32~80A2	6 A
	EKVDX100A2	16 A
Zemljistični odklopnik / naprava za tokovni ostanek	Na napajalni liniji VEDNO namestite napravo na diferencialni tok (RCD) s hipnim delovanjem. Nameščena RCD MORA biti skladna z nacionalnimi predpisi za ožičenje.	

^(a) MCA=Minimalni termični tok tokokroga. Navedene vrednosti so maksimalne vrednosti (glejte električne podatke o notranji enoti za natančne vrednosti).

15.2 Priklop električnega ožičenja na notranjo enoto



OPOMIN

Glejte "2 Specifična varnostna navodila za monterja" [► 4], da se boste prepričali, da namestitev izpolnjuje vse varnostne predpise.



OPOMBA

- Sledite vezalni shemi (priloženi enoti, na notranji strani servisnega pokrova).
- Za navodila o tem, kako priključiti dodatno opremo, glejte priročnik za nameščanje, dobavljen z dodatno opremo.
- Pazite, da električno ožičenje NE bo oviralo pravilne pritrditve servisnega pokrova.

Pomembno je, da sta napajanje in povezovalno ožičenje ločena. Da bi preprečili morebitne električne interference, mora biti razdalja med obema vrstama vodnikov VEDNO najmanj 50 mm.



OPOMBA

Pazite, da bosta napajalni vod in vod za vmesne povezave ločena. Povezovalno ožičenje in napajanje se lahko križata, vendar ne smeta potekati vzporedno.

- Odstranite servisni pokrov.
- Kabel uporabniškega vmesnika (≤300 m):** Potegnite kabel skozi okvir, povežite kable na priključno sponko (simboli P1, P2).
- Povezava prenosnega kabla z VAM (≤100 m):** Potegnite kabel skozi okvir, povežite kable na priključno sponko (simboli P1, P2).
- Povezava prenosnega kabla z zunanjo enoto in/ali drugimi enotami EKVDX:** Potegnite kabel skozi okvir, povežite kable na priključno sponko (simboli F1, F2).



OPOMBA

Za zahteve za oklopljenost kablov glejte priročnik za montažo zunanje enote.



OPOMBA


Skupinski nadzor sistema ni dovoljen.

- Kabel za električno napajanje:** Kabel speljite skozi okvir in ga priključite na priključno sponko (L, N, ozemljitev).




OPOZORILO

VAM in notranja enota EKVDX MORATA deliti iste električne varnostne naprave in napajanje.



- a Prekinjalo vezja
b Naprava za tokovni ostanek

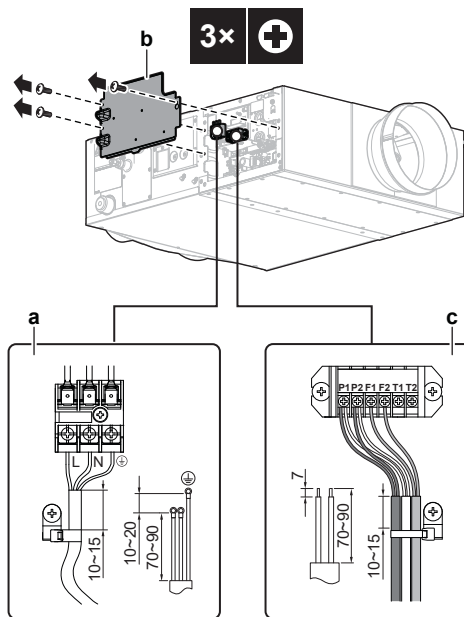

- a Napajalni kabel in ozemljitveni vodnik
b Servisni pokrov s shemo ožičenja
c Ožičenje prenosa


- Pritrdite kable** s kabelskimi vezicami (glejte vrečko z dodatki) na plastične sponke. **Opomba:** Ena od preostalih dveh kabelskih vezic iz vrečke je za ožičenje releja tiskanega vezja in ena je rezervna.



OPOZORILO


Če je na vstopu kablov reza, kabel (ali kable) ovijte z zatesnitvenim materialom iz vrečke z dodatno opremo.

To bo preprečilo majhnim predmetom (na primer otroškim prstkom itd.) in kapljicam tekočine vdor v enoto.

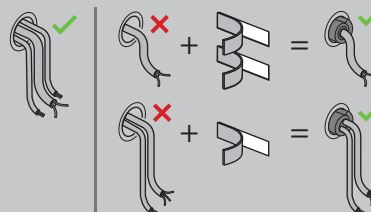

- Spet pritrdite servisni pokrov.

Sistem zgled

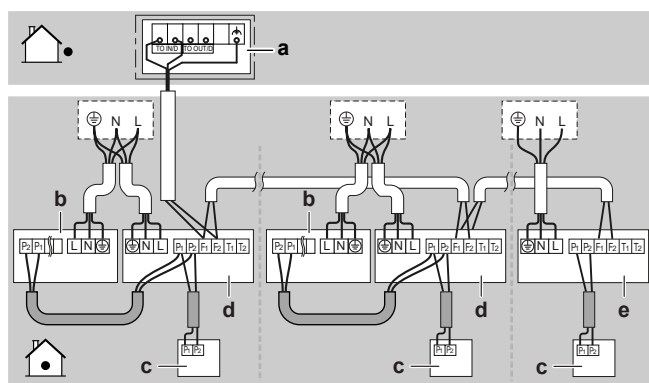


- a Zunanja enota
b Enota za prezračevanje z rekuperacijo toplote (VAM)
c Uporabniški vmesnik
d Notranja enota EKVDX
e Normalna notranja enota VRV

15.3 Da bi povezali zunanji izhode

Uporabljeni tok na zunanji napravi MORA biti manjši ali enak 1 A. Namestite varovalko ≤ 1 A, da zaščitite notranji kontakt na tiskanem vezju.

Če je uporabljeni tok za zunanjo napravo večji od 1 A, je obvezna uporaba zunanjega releja iz lokalne dobave, s katerim omejimo tok na notranjem kontaktu tiskanega vezja. Glejte zgled na spodnjem diagramu:

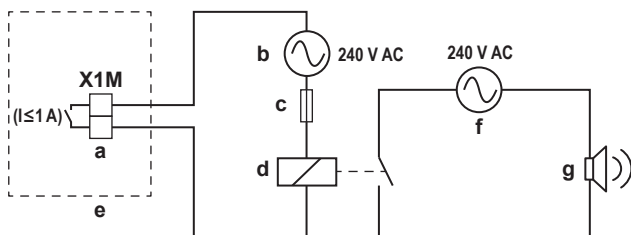

- a Izhodni priključek releja za tiskano vezje
b Napajanje AC za rele
c Varovalka ≤ 1 A
d Rele (iz lokalne dobave)
e Rele za tiskano vezje
f Napajanje AC za zunanjo napravo
g Zunanja naprava (npr. zunanji alarm)

V primeru hladiva R32 MORA biti na uporabniški vmesnik vgrajeni alarm 15 dB glasnejši od šumov v ozadju prostora. Če ni tako:

- 1 Namestite zunanji alarm (iz lokalne dobave) v vsak EKVDX.
- 2 Povežite zunanji alarm na rele tiskanega vezja vsakega EKVDX ali na izhodni kanal SVS zunanje enote.
- 3 Izključite vgrajeni alarm uporabniškega vmesnika, če je v istem prostoru nameščen zunanji alarm.

Opomba: Alarm za zaznavanje puščanja hladiva MORA biti VKLJUČEN. Uporabniški vmesnik bo ustvaril vizualno in zvočno opozorilo v primeru, da zazna puščanje hladiva R32 ali odpoved/odklop senzorja.



INFORMACIJA

Podatki o alarmih o puščanju hladiva so na voljo v tehničnih podatkih uporabniškega vmesnika. Npr. krmilniki BRC1H52* ustvarijo alarm pri 65 dB (zvočni tlak, izmerjen na razdalji 1 m od alarma).

15.4 Da bi povezali zunanji vhod



INFORMACIJA

Za podrobnosti o drugih načinov uporabniškega vmesnika in o tem, kako ga nastaviti, glejte priročnik za nameščanje in uporabo, dobavljen z uporabniškim vmesnikom.



OPOZORILO

V primeru hladiva R32 so priključki T1/T2 SAMO za vhod protipožarnega alarma. Protipožarni alarm ima prednost pred varnostjo R32 in izklopi celoten sistem.



a Vhodni signal za požarni alarm (potencialno prost kontakt)



OPOMBA

Uporabniški vmesnik mora biti v načinu popolnega delovanja ali v načinu samo alarm.

16 Konfiguracija



INFORMACIJA

Glejte vodnik za monterja in uporabniški priročnik za uporabniški vmesnik za več informacij o spreminjanju nastavitve sistema.



OPOMBA

Če je nameščena notranja enota EKVDX, lahko pride ekstremne nastavitvene točke povzročijo neprekinjeno aktiviranost (vklop) termostata. Da bi to preprečili, malo povečajte (zmanjšajte) nastavitveni točki hlajenja (ogrevanja).




INFORMACIJA

V primeru kombinacije z EKVDX, na VAM NI MOGOČE uporabiti načinov št. 17, 18 in 19. Uporabite 27, 28, 29.

Nastavitve sistema prek uporabniškega vmesnika: preverite številko enote (številke se dodelijo samodejno kot 0 ali 1), preden izvedete nastavitve sistema na EKVDX ali enoti VAM.

16.1 Za izvedbo pravih nastavitv sistema pri hlajenju/ogrevanju

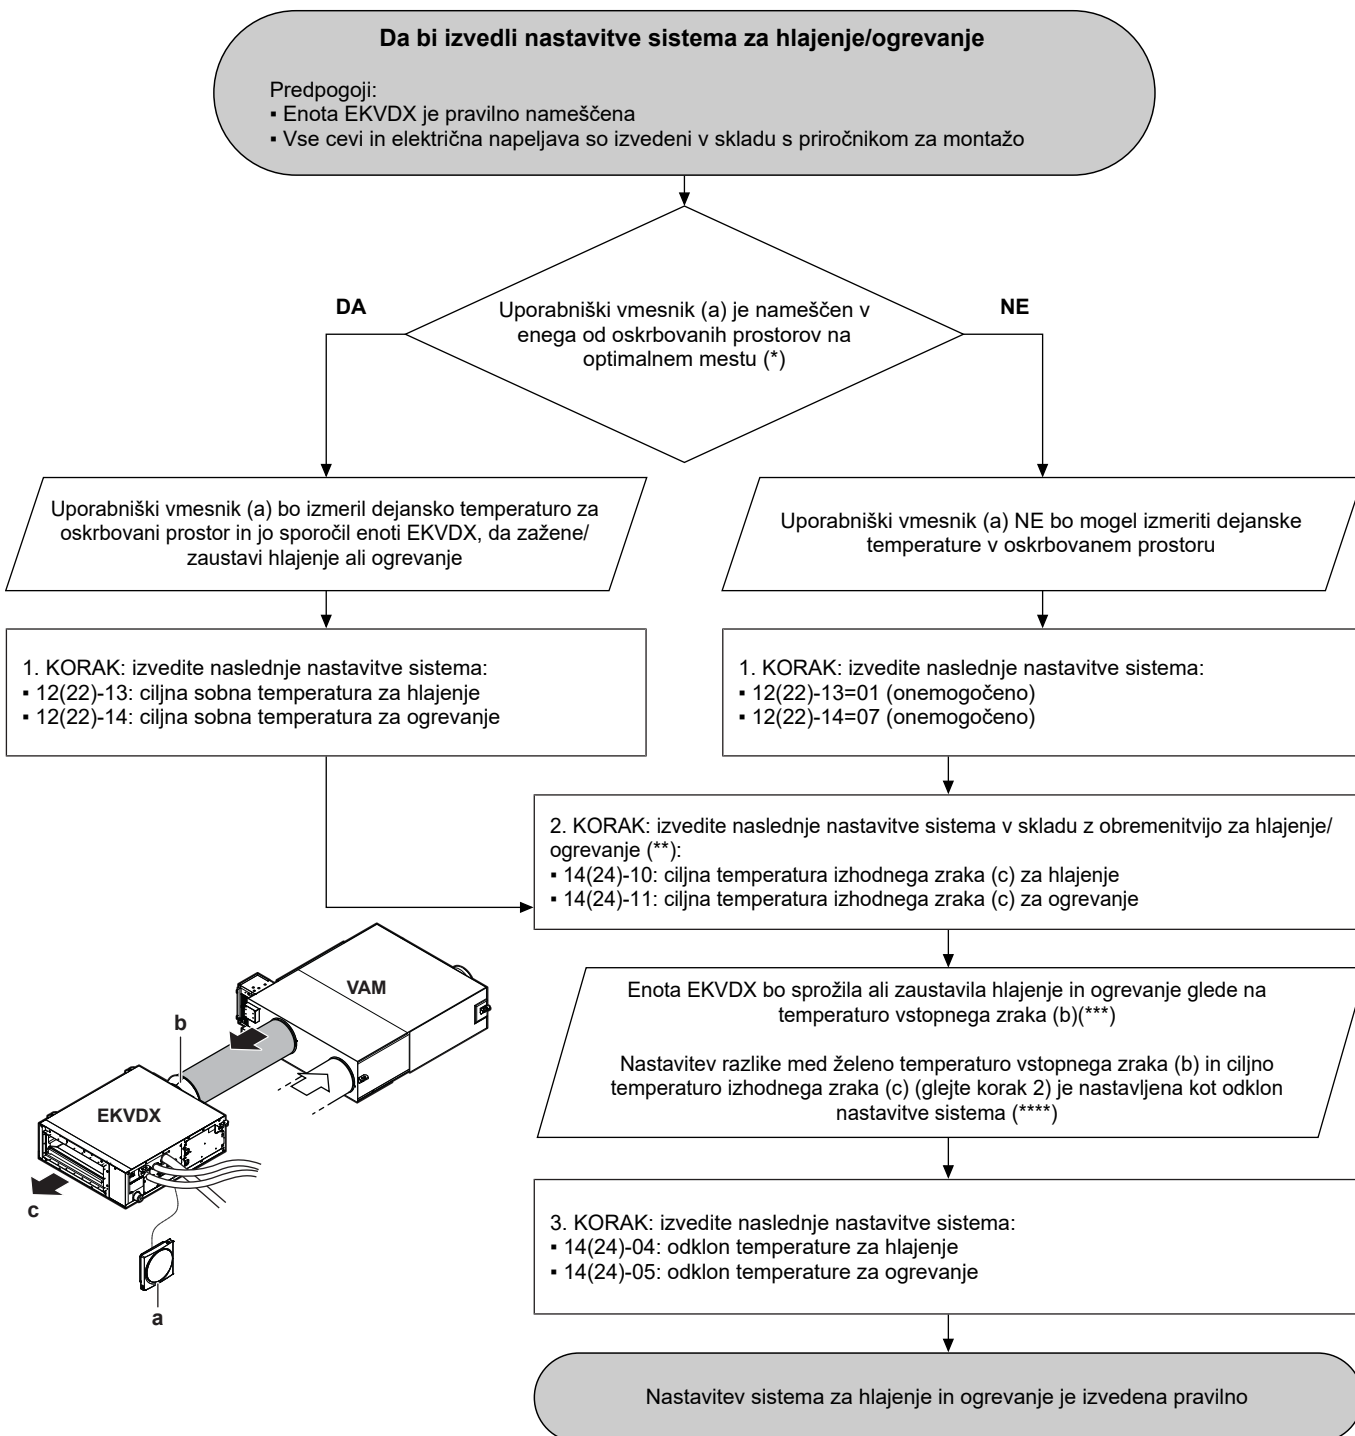

* Ne na neposredni sončni svetlobi, ne ob drugih virih ogrevanja ali hlajenja itd.

** Da bi se izognili hladnim prepišom (pri ogrevanju) in da bi hitro uravnali temperaturo v prostoru, nastavite veliko nižjo vrednost (pri hlajenju) ali višjo (pri ogrevanju) od ciljne sobne temperature. Da bi postopoma in enakomerno uravnali temperaturo v prostoru, nastavite vrednost, ki je bližja vrednosti ciljne temperature prostora.

*** Temperatura vstopnega zraka (b) je temperatura zračnega toka, ki prihaja od enote VAM do enote EKVDX

- EKVDX bo sprožila hlajenje, ko bo temperatura (b) višja od zahtevane vrednosti
- EKVDX bo sprožila ogrevanje, ko bo temperatura (b) nižja od zahtevane vrednosti

**** Vhod prek nastavitve sistema: temperaturni odklon = (c) nastavitve temperature – (b) temperatura



OPOMBA

EKVDX je klimatisrna enota za predobdelavo dovodnega zraka iz enote za prezračevanje z rekuperacijo toplote VAM. Za udobno obvladovanje temperature je treba namestiti običajno notranjo enoto.

Ne nameščajte EKVDX pred enoto za prezračevanje z rekuperacijo toplote.




INFORMACIJA

V nekaterih pogojih temperatura izhodnega zraka morda ne bo dosegla ciljne vrednosti.

To ni okvara in se lahko zgodi med normalnim delovanjem sistema.

Primer 1

Enota EKVDX izvaja ogrevanje pozimi. Daljinski upravljalnik je nameščen v oskrbovanem prostoru, a ne na neposredni sončni svetlobi in ne ob radiatorju. Ciljna sobna temperatura mora biti 24°C. Potrebna ciljna temperatura izhodnega zraka v skladu z obremenitvijo za ogrevanje prostora in izogibanju hladnih prepišev je 37°C. Da bi prihranili energijo, se mora ogrevanje zaustaviti, ko je temperatura vstopnega zraka do enote EKVDX 21°C ali višja.

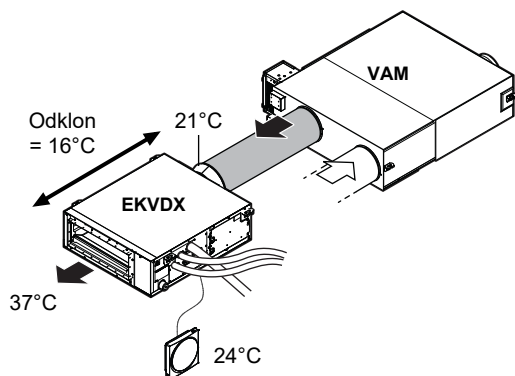


Za pravilno nastavitvev EKVDX za ogrevanje v zgornjem primeru je treba izvesti naslednje nastavitve sistema:

- Nastavitev ciljne sobne temperature 12(22)-14 = 05. Nastavitev potrdi, da se ogrevanje zaustavi, ko je dosežena ciljna vrednost sobne temperature 24°C.
- Nastavitev ciljne temperature izhodnega zraka 14(24)-11 = 11.
- Odklon nastavitve temperature 14(24)-05 = 09. Razlika med ciljno temperaturo izhodnega zraka (37°C) in zahtevano vrednostjo za temperaturo vstopnega zraka (21°C) se uporablja kot vrednost nastavitve sistema.

Primer 2

Enota EKVDX izvaja hlajenje poleti. Daljinski upravljalnik je nameščena v vratarnici in ne v oskrbovanem prostoru. Zahtevana ciljna temperatura izhodnega zraka v skladu obremenitvijo za počasno hlajenje prostora je 18°C. Da bi prihranili energijo, se mora hlajenje zagnati, ko je temperatura vstopnega zraka do enote EKVDX 24°C ali višja.

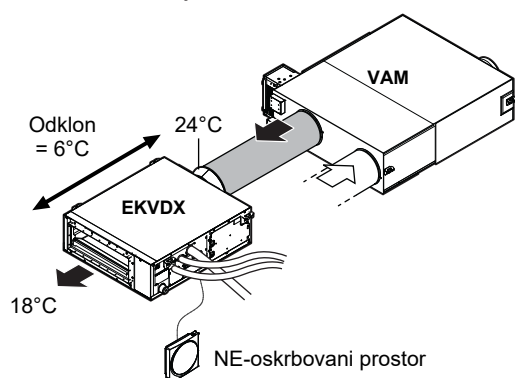

Za pravilno nastavitvev EKVDX za hlajenje v zgornjem primeru je treba izvesti naslednje nastavitve sistema:

- Nastavitev ciljne sobne temperature 12(22)-13 = 01 (onemogočeno). Daljinski upravljalnik ni nameščen v oskrbovanem prostoru. Zato v oskrbovanem prostoru ne bo meritve temperature. Da bi se izognili nepravim zagonom/zaustavitvam hlajenja zaradi merjenja temperature v kakšnem drugem prostoru, se uporabi nastavev 'onemogoči'.
- Nastavitev ciljne temperature izhodnega zraka 14(24)-10 = 05.
- Odklon nastavitve temperature 14(24)-04 = 04. Razlika med ciljno temperaturo izhodnega zraka (18°C) in zahtevano vrednostjo za temperaturo vstopnega zraka (24°C) se uporablja kot vrednost nastavitve sistema.

16.2 Da bi nastavili korekcijski faktor izpustne temperature

Izmerjena temperatura zraka na izhodu enote EKVDX ni natančen prenos temperature izhodnega zraka, ki prihaja do oskrbovanih prostorov. Za kompenzacijo toplotnih izgub v dolžini cevovoda med enoto EKVDX in oskrbovanim prostorom se uporablja faktor popravka 'c'.

Zato uporabite nastavev sistema 10(20)-13 za nastavev faktorja popravka temperature izhodnega zraka. Temperatura izhodnega zraka, ki jo meri enota EKVDX, bo znižana (pri ogrevanju) in zvišana (pri hlajenju) za nastavljeno vrednost.

Formula: za dano dolžino voda med EKVDX in prostorom, $c = \text{dolžina} \times 0,10^\circ\text{C}$

Primer: Za 10 m voda: $c = 1^\circ\text{C}$. Nastavev sistema 10(20)-13 = 03.

16.3 Da bi deaktivirali varnostni sistem R32

Med preizkusnim delovanjem in vzdrževanjem deaktivirajte varnostni sistem R32 (privzeto aktiven):

- 1 Nastavite nastavev VAM 19(29)-15-01
- 2 Nastavite eno od obeh nastavitvev EKVDX: 15(25)-13-3 (=IZKLOP za 24 ur) ALI 15(25)-13-1 (=IZKLOP)

Ko končate preizkus delovanja ali vzdrževanje, spet aktivirajte varnostni sistem R32:

- 3 Nastavite nastavev VAM 19(29)-15-02
- 4 Nastavite nastavev EKVDX 15(25)-13-02

16.4 Nastavitve sistema

EKVDX nastavitve sistema (uporabniški vmesnik: notranja enota 0)

Način	SW	Opis SW	Položaj SW ^(a)														
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10(20) ^(b)	13	Korekcijski faktor izpustne temperature (°C)	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
12(22) ^(c)	1	Prisilna zaustavitev (delovanje pri vzletu)	Prisilna zaustavitev (privzeto)	Zunanji vhod (delovanje VKLOP/IZKLOP)	Vhod zaščitne naprave	Prisilna zaustavitev B (večnamenska nastavitve)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12(22)	13	Ciljna sobna temperatura pri hlajenju	Onemogoči	16°C	18°C	20°C	22°C	24°C	26°C	Onemogoči	—	—	—	—	—	—	—
12(22)	14	Ciljna sobna temperatura pri ogrevanju	16°C	18°C	20°C	22°C	24°C	26°C	Onemogoči	—	—	—	—	—	—	—	—
14(24)	4	Odklon temperature pri hlajenju	0°C	2°C	4°C	6°C	8°C	10°C	12°C	14°C	16°C	18°C	20°C	20°C	—	—	—
14(24)	5	Odklon temperature pri ogrevanju	0°C	2°C	4°C	6°C	8°C	10°C	12°C	14°C	16°C	18°C	20°C	20°C	—	—	—
14(24) ^(d)	10	Ciljna temperatura izhodnega zraka pri hlajenju	13°C	15°C	16°C	17°C	18°C	19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	24°C	25°C	26°C	28°C	30°C
14(24) ^(d)	11	Ciljna temperatura izhodnega zraka pri ogrevanju	24°C	26°C	27°C	28°C	29°C	30°C	31°C	32°C	33°C	35°C	37°C	39°C	41°C	43°C	45°C
15(25)	13	Varnostni sistem R32 ^(e)	IZKLOP	VKLOP	IZKLOP za 24 ur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	15	Nastavitve izhodnega zunanje kontakta ^(f)	Onemogoči	Omogoči	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- (a) Tovarniške nastavitve so označene s sivim ozadjem.
- (b) Te nastavitve polja ni mogoče spremeniti prek menija daljinskega krmilnika.
- (c) V primeru hladiva R32 so priključki T1 T2 SAMO za vhod protipožarnega alarma.
- (d) VAM nastavitve sistema 18(28) -13/-14 (glejte spodnjo tabelo) MORA biti enaka nastavitvi sistema EKVDX. Nastavite najprej EKVDX (EKVDX=primaren, VAM=sekundaren)
- (e) Če je uporabljen R410A, nastavite na 15(25) -13-1.
- (f) 15(25) -15-2 je potreben, ko se uporablja hladivo R32.

VAM nastavitve sistema (uporabniški vmesnik: notranja enota 1)

Način	SW	Opis SW	Položaj SW														
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
17(27)	4	Začetna hitrost ventilatorja ^(a)	Hitro	Zelo hitro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5 ^(b)	Nastavitve Da/Ne za povezavo voda s sistemom VRV	Brez voda	Z vodom	Brez voda		Z vodom		Brez voda		Z vodom		Z vodom		Z vodom		—
		Nastavitve ventilatorja za hladna območja ^(c)	—	—	Stop/Stop	Počasi/Počasi	Stop/Stop	Počasi/Počasi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Delovanje ventilatorja med odmrzovanjem/ vračanjem olja/vročim zagonom ^(d)	—	—	Stop/Stop	Stop/Stop	Stop/Stop	Stop/Stop	Stop/—	Stop/Stop	Stop/—	—	—	—	—	—	—
	6	Nočno prosto hlajenje (nastavitve ventilatorja) ^(d)	Hitro	Zelo hitro	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18(28)	0	Zunanji signal ^(e) JC/J2	Zadnji ukaz	Prednosti na zunanjem vhodu	Prednosti pri delovanju in zaustavitve delovanja		—	24-urno prezračevanje VKLOP/IZKLOP	Onemogoči JC/J2	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	Neposreden vklop napajanja ^(f)	IZKLOP	VKLJUČENO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	Samodejni vnovični zagon ^(f)	IZKLOP	VKLOP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	8	Izbira zunanje vhoda pri delovanju terminala ^(g) (JC/J1)	Osvežitev	Napaka na izhodu	Napaka na izhodu in zaustavitve delovanja		Prisilen izklop ventilatorja	Dvig zračnega pretoka		—	—	—	—	—	—	—	—
	10	EKVDX povezan ^(h)	Ne	Da	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	13	Nastavitvena točka hlajenja (z EKVDX)	13°C	15°C	16°C	17°C	18°C	19°C	20°C	21°C	22°C	23°C	25°C	24°C	26°C	28°C	30°C
	14	Nastavitvena točka ogrevanja (z EKVDX)	24°C	26°C	27°C	28°C	29°C	30°C	31°C	32°C	33°C	35°C	37°C	39°C	41°C	43°C	45°C
19(29)	15	Varnostni sistem R32 ⁽ⁱ⁾	IZKLOP	VKLOP	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- (a) Ko je povezan z EKVDX, nastavite na 2 ali 4.
- (b) Ko je povezan z EKVDX, je 17(27) -5 mogoče nastaviti na 1, 3, 4, 7 ali 8.
- (c) Delovanje ventilatorja, ko je termostatski grelnik izključen. Dovod zraka/Odvod zraka. npr. Počasi/počasi pomeni: počasen dovod zraka/počasen odvod zraka.
- (d) Če sta VAM in EKVDX sestavljena in je varnostni sistem R32 VAM aktiven, je nočno prosto hlajenje onemogočeno.
- (e) Ko je priključen na EKVDX, ni mogoče uporabljati JC/J2. Nastavite na 18(28) -0-7. Namesto tega uporabite T1 T2 na EKVDX. Glejte priročnik za nameščanje in uporabo EKVDX.

⁽¹⁾ Ko je povezan z EKVDX, ne spreminjajte privzetih nastavitev.

^(g) Ko je priključen na EKVDX, ni mogoče uporabljati JC/J1. Namesto tega uporabite T1 T2 na EKVDX. Glejte priročnik za nameščanje in uporabo EKVDX.

^(h) Ko je povezan z EKVDX, nastavite na 18(28) -10-2.

⁽ⁱ⁾ Ko je priključen na EKVDX, je zahtevana nastavev 2 (varnost vklopljena), če je v uporabi hladivo R32. Nastavev 1 (varnost izklopljena) je zahtevana, če je v uporabi hladivo R410A.

17 Zagon



OPOMBA

Enota mora VEDNO delovati s termistorji in/ali tlačnimi tipali/stikali. Če NI tako, lahko posledično kompresor pregori.

17.1 Seznam preverjanj pred zagonom

- Po namestitvi enote preverite točke s seznama.
- Sestavite enoto.
- Vključite enoto.

Splošno

☐	Prebrali ste celotna navodila za nameščanje in delovanje, kot je opisano v Vodniku za monterja in uporabnika .
☐	Notranja enota je pravilno nameščena.
☐	Zunanja enota je pravilno nameščena.
☐	Cev za odvod kondenzata je pravilno nameščena in izolirana in kondenzat nemoteno odteka. Preverite, da nikjer ne pušča voda. Možna posledica: vodni kondenzat bi lahko kapljal.
☐	Cevi so pravilno nameščene in izolirane.
☐	Reducirni del(-i) je (so) pravilno nameščeni in izolirani.
☐	Cevi za hladivo (plin in tekočina) so pravilno nameščene in toplotno izolirane.
☐	Hladivo NE uhaja.
☐	NI manjkajočih faz ali obrnjenih faz .
☐	Sistem je pravilno ozemljen in ozemljitvene priključne sponke so zatisnjene.
☐	Varovalke, prekinjala vezja ali zaščitne naprave Preverite, ali varovalke, prekinjala vezja ali lokalno montirane zaščitne naprave ustrezajo glede na velikost in vrsto, kot je določeno v poglavju "15.1 Specifikacije za standardne komponente ožičenja" [► 17]. Preverite, da niti varovalka niti zaščitna naprava nimata obvodov.
☐	Napajalna napetost ustreza napetosti na identifikacijski ploščici enote.
☐	NI zrahljanih povezav ali poškodovanih električnih sestavnih delov v stikalni omarici.
☐	Sestavni deli v notranji in zunanji enoti NISO poškodovani in cevi so tudi primerno izolirane.
☐	Zaporna ventila na zunanji enoti (za plin in tekočino) sta popolnoma odprta.

VAM in EKVDX kombinacija

☐	VSE nastavitve sistema so povezane z VAM in EKVDX kombinacijo so pravilno nastavljene. Glejte "16.4 Nastavitve sistema" [► 22] za pregled zahtevanih nastavitvev.
☐	Uporabniški vmesnik, povezan z EKVDX (ne VAM).
☐	P1/P2 povezava med HRV-EKVDX je <100 m.
☐	NI F1/F2 povezave med VAM in EKVDX (dovoljena je samo povezava P1/P2).
☐	NI skupinskega nadzora.

☐	Napajanje in varnostne naprave so deljene med VAM in EKVDX.
☐	Vsaka enota VAM je povezana s samo ENO enoto EKVDX (prek voda in električne povezave). NI povezave med VAM do katere koli druge notranje enote, povezav ali multi EKVDX enot.
☐	VSI vodi so izolirani na strani VAM in EKVDX.

17.2 Izvedite preizkus delovanja



INFORMACIJA

- Izvedite preizkusno delovanje v skladu z navodili v priročniku za zunanjo enoto.
- Preizkusno delovanje se dokonča le, če na uporabniškem vmesniku ali na 7-segmentnem zaslonu zunanje enote ni prikazana nobena koda napake.
- Glejte servisni priročnik za popoln seznam kod napak in podrobni vodič za odpravljanje težav za vsako napako.



OPOMBA

NE prekinjajte preizkusa delovanja.



INFORMACIJA

Med preizkusnim delovanjem sistema med vzdrževanjem mora biti varnostni sistem R32 deaktiviran. Glejte **"16.3 Da bi deaktivirali varnostni sistem R32"** [► 21].

Nastavite ustrezno nastavitve sistema na EKVDX, nato na VAM, nato izvedite preizkus delovanja. Glejte **"16.4 Nastavitve sistema"** [► 22].

18 Odpravljanje težav

18.1 Reševanje težav na podlagi simptomov

18.1.1 Simptom: Enota NE ogreva oziroma ne hladi po pričakovanjih

Možni vzroki	Rešitev
Nastavitev temperature NI pravilna	Preverite nastavitve temperature na daljinskem upravljalniku. Preberite navodila za uporabo.
Vstopna zračna odprtina je zamašena	Preverite, ali sta vstopna ali izstopna zračna odprtina zamašeni. Odstranite ovire in se prepričajte, da se zrak lahko pretaka.
Ventilator je prepočasen	Preverite, ali je hitrost ventilatorja nastavljena na premajhno in povečajte na hitro vrtenje. Glejte priročnik uporabniškega vmesnika.

Možni vzroki	Rešitev
Nastavitve sistema niso pravilno izvedene	- Na enoti EKVDX preverite: - nastavitev ciljne izpustne temperature 14(24)-10 in 14(24)-11 - in/ali nastavitev odklona temperature vstopnega zraka 14(24)-4 in 14(24)-5. - Preverite mesto daljinskega upravljalnika. Nameščen mora biti v oskrbovanem prostoru s pravilno nastavitvijo ciljne sobne temperature 12(22)-13 in 12(22)-14. Če ni tako, onemogočite nastavitev ciljne sobne temperature.
Razmere v prostoru niso optimalne	- Preverite, ali so odprta okna ali vrata. Zaprite okna in vrata, da ne bi v prostor pihal veter. - Preverite, ali v prostor sije direktno sonce. Uporabite zavese ali žaluzije. - Preverite, da ni med hlajenjem v prostoru preveč ljudi. Preverite, ali je vir toplote v prostoru premočan. Če je v prostoru prevroče (pri hlajenju). Če je v prostoru prevroče, hlajenje ne more biti enako učinkovito.

18.2 Odpravljanje težav na podlagi kod napake

Če enota naleti na težave, se na uporabniškem vmesniku pojavi koda napake. Preden kodo napake ponastavite, morate razumeti vsebino težave in ustrezno ukrepati. To naj naredi pooblaščen monter ali vaš lokalni prodajalec.

V tem poglavju je pregled večine možnih kod napak, kot se pojavijo na uporabniškem vmesniku, in njihovih opisi.



INFORMACIJA

Glejte servisni priročnik za:

- Popoln seznam kod napak
- Podrobni vodič za odpravljanje težav za vsako napako

18.2.1 Kode napake: Pregled

V primeru, da se pojavijo druge kode napake, stopite v stik s prodajalcem.

Koda	Opis
R0-11	Senzor R32 je zaznal puščanje hladiva
R0/CH	Sistemska varnostna napaka (zaznano puščanje)
R6-28	VAM zračni pretok je padel pod zakonsko določen minimum (za uporabo z R32)
R6-29	VAM zračni pretok se približuje zakonsko določenemu minimumu (za uporabo z R32)
R6-30	VAM opozorilo o padcu zračnega pretoka (za uporabo z R32)
CH-01	Okvara senzorja R32
CH-02	Konec življenjske dobe senzorja R32
CH-05	6 mesecev pred koncem življenjske dobe senzorja R32
R1	Tiskano vezje notranje enote v okvari
R3	Nepravilnost na kontrolnem sistemu nivoja izpusta
R9	Okvara elektronske ekspanzijske posode
RF	Okvara sistema vlažilnika

Koda	Opis
R1	Okvara nastavitve zmogljivosti (tiskano vezje notranje enote)
CH	Okvara termistorja izmenjevalnika toplote na cevi za hladivo v tekočem stanju
CH	Okvara termistorja izmenjevalnika toplote na cevi za hladivo v plinastem stanju
CH	Okvara termistorja za vsesavanje zraka
CH	Okvara termistorja za izpust zraka
CH	Termistor sobne temperature in nepravilnost na daljinskem krmilniku
U5-04	Priključen je daljinski krmilnik ne H-tipa
U9-01	Na drugi notranji enoti na isti liniji F1 F2 je prišlo do napake, vendar lahko EKVDX/notranja še vedno deluje
U9-02	Na drugi notranji enoti na isti liniji F1 F2 je prišlo do napake in EKVDX/notranja ne more več delovati
UJ-34	Neujemanje v zmogljivosti med VAM in EKVDX
UJ-35	Nenormalnost VAM. Za to so štiri možni vzroki: - VAM ima napako. Poiščite vzrok v zgodovini napak. - Izgubila se je komunikacija med VAM in EKVDX. - Lokalna nastavitev VAM se ne identificira s povezavo EKVDX: 18(28)-10 ni -02. - Strojnoprogramska oprema daljinskega krmilnika ni posodobljena. Prosimo, namestite najnovejšo dostopno različico programske opreme.
UJ-37	VAM: Prišlo je do napake A6-28 (za uporabo z R32)
UJ-38	VAM: Prišlo je do napake A6-29 (za uporabo z R32)

19 Odlaganje



OPOMBA

Sistema nikoli NE poskušajte razstaviti sami: razstavljanje sistema, delo s hladivom, oljem in drugimi deli MORA biti izvedeno v skladu z veljavno zakonodajo. Enote je treba obdelati v specializiranem obratu za ponovno uporabo in reciklažo.

20 Tehnični podatki

- Podsklop** najnovejših tehničnih podatkov je na voljo na regionalni Daikin spletni strani (javno dostopna).
- Popolni** tehnični podatki so na voljo na Daikin Business Portal (zahtevana avtentikacija).

20.1 Shema povezav

Glejte notranji vezalni načrt dobavljen z enoto (ali na notranji strani pokrova stikalne omarice notranje enote). Uporabljene kratice so naslednje:

Poenotena legenda

Za uporabljene dele in oštevilčevanje glejte shemo povezav na enoti. Oštevilčevanje delov se izvede z arabskimi številkami naraščajoče za vsak del in je v spodnji preglednici predstavljeno s "*" kodo dela.

Simbol	Pomen	Simbol	Pomen
	Prekinjeno vezje		Zaščitna ozemljitev

20 Tehnični podatki

Simbol	Pomen	Simbol	Pomen
	Povezava		Ozemljitvena zaščita (vijak)
	Priključek		Pretvornik
	Ozemljitev		Priključek za rele
	Zunanje ožičenje		Priključek kratkega stika
	Varovalka		Priključna sponka
	Notranja enota		Povezavna letvica
	Zunanja enota		Žična sponka
	Naprava za tokovni ostanek		

Simbol	Barva	Simbol	Barva
BLK	Črna	ORG	Oranžna
BLU	Modra	PNK	Rožnata
BRN	Rjava	PRP, PPL	Vijolična
GRN	Zelena	RED	Rdeča
GRY	Siva	WHT	Bela
		YLW	Rumena

Simbol	Pomen
A*P	Tiskano vezje
BS*	Gumb ON/OFF, stikalo za delovanje
BZ, H*O	Brenčač
C*	Kondenzator
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	Povezava, priključek
D*, V*D	Dioda
DB*	Premostitev diode
DS*	DIP-stikalo
E*H	Grelnik
FU*, F*U, (za lastnosti glejte tiskano vezje v vaši enoti)	Varovalka
FG*	Priključek (ozemljitev okvirja)
H*	Varovalni pas
H*P, LED*, V*L	Pilotska lučka, svetlobna dioda
HAP	Svetlobna dioda (servisni monitor - zelena)
HIGH VOLTAGE	Visoka napetost
IES	Tipalo Intelligent-eye
IPM*	Inteligentni napajalni modul
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	Magnetni rele
L	Pod napetostjo
L*	Tuljava
L*R	Reaktanca
M*	Koračni motor
M*C	Motor kompresorja
M*F	Motor ventilatorja
M*P	Motor črpalke za odtok
M*S	Nihajni motor
MR*, MRCW*, MRM*, MRN*	Magnetni rele
N	Nevtralni vodnik
n=*, N=*	Število prehodov skozi feritno jedro
PAM	Modulacija amplitude pulziranja
PCB*	Tiskano vezje

Simbol	Pomen
PM*	Napajalni modul
PS	Preklopno napajanje
PTC*	Termistor PTC
Q*	Bipolarni tranzistor izoliranih vrat (IGBT)
Q*C	Prekinjalo vezja
Q*DI, KLM	Zemljistični odklopnik
Q*L	Preobremenitvena zaščita
Q*M	Termično stikalo
Q*R	Naprava za tokovni ostanek
R*	Upor
R*T	Termistor
RC	Sprejemnik
S*C	Omejevalno stikalo
S*L	Stikalo s plovcem
S*NG	Zaznavalo puščanja hladiva
S*NPH	Tlačno tipalo (visoki tlak)
S*NPL	Tlačno tipalo (nizki tlak)
S*PH, HPS*	Tlačno stikalo (visoki tlak)
S*PL	Tlačno stikalo (nizki tlak)
S*T	Termostat
S*RH	Senzor vlažnosti
S*W, SW*	Stikalo za delovanje
SA*, F1S	Pretokovni zaustavljajnik
SR*, WLU	Sprejemnik signala
SS*	Izbirno stikalo
SHEET METAL	Montažna ploščica povezavne letvice
T*R	Transformator
TC, TRC	Oddajnik
V*, R*V	Varistor
V*R	Premostitev diode, Napajalni modul bipolarnega tranzistorja izoliranih vrat (IGBT)
WRC	Brezžični daljinski krnilnik
X*	Priključna sponka
X*M	Povezavna letvica (blok)
Y*E	Navitje elektronskega ekspanzijskega ventila
Y*R, Y*S	Tuljava obračalnega elektromagnetnega ventila
Z*C	Feritno jedro
ZF, Z*F	Protišumni filter

Prevod besedila na shemi ožičenja

Angleščina	Slovensko
Notes	Opombe
X35A is connected when optional accessories are being used, see wiring diagram of this accessory	X35A je povezan, ko so v uporabi vsi dodatke, glejte shemo povezav za ta dodatek
An EKVDX unit and its corresponding VAM-J* unit should be connected to a common power supply. Refer to the installation manual of the EKVDX unit for further details.	Enota EKVDX in njej ustrezajoča enota VAM-J* bi morali biti povezani s skupnim napajanjem. Poglejte v priročnik za montažo enote EKVDX za več podrobnosti.
Transmission wiring	Ožičenje prenosa
Ext. output - error state	Zunanji izhod - stanje napake

Angleščina	Slovensko
Ext. output - R32 alarm	Zunanji izhod – alarm R32
Gas sensor circuit	Vezje za senzor plina
Wired remote controller	Ožičeni daljinski krmilnik
Control box layout	Razporeditev krmilne omarice

ERC



4P555815-1 D 00000002

Copyright 2021 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P555815-1D 2026.04